



naše značka
5003234565

vyřizuje
Pavel Gabriel

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
24.01.2025

Magistrát města Pardubic
Odbor hl.architekta, Mgr.David Schaffer
Štrossova 44
53003 Pardubice

Věc:

Územní studie "Nová Cihelna 2024"

K.ú. - p.č.: Pardubice , Staré Hradiště

Vaše značka: MmP 4640/2025

Stavebník: Magistrát města Pardubic , Štrossova 44 , 53003 Pardubice

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále jen PZ):

- STL a NTL PLYNOVODY a PŘÍPOJKY

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

TOTO STANOVISKO NEVYJADŘUJE SOUHLAS SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU PZ A NELZE HO POUŽÍT PRO PROJEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM.

Stanovisko GasNet s.r.o. (Michaela Kosařová):

Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci návrhu ÚZEMNÍ STUDIE "Nová Cihelna 2024".

K tomuto sdělujeme následující stanovisko:

K návrhu zastavovací studie máme následující připomínky:

1. ÚS neobsahuje bilanci potřeb ZP. Z tohoto důvodu nemáme připomínek a zasíláme pouze orientační snímek našich zařízení v lokalitě.

Toto stanovisko neslouží jako rezervace kapacity. K tomu je nutné předložit Žádost o prověření volné kapacity DS (<http://www.gasnet.cz/cs/rozsireni-ds-o-vice-odbernych-mist/>), nebo Žádost o připojení k distribuční soustavě (<http://www.gasnet.cz/cs/pripojeni-noveho-odberneho-mista/>).

Pozn.:

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí GasNet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.

Vyjádření odboru EPZ - STL (Pavel Gabriel):

K návrhu území studie "Nová Cihelna 2024" sdělujeme následující stanovisko:

1. S navrženým uspořádáním lokality ve vztahu ke stávající STL a NTL plynovodní síti nemáme námitek.
2. V návrhu uspořádání veřejných prostor (ulice) požadujeme garantovat že navržené šíře chodníků umožňují umístění všech inženýrských sítí ve vztahu k případné plynofikaci lokality (ČSN 736005).
3. Napojovací body případné plynofikace budou stanoveny samostatným vyjádřením společnosti GasNet s.r.o.
4. Společnost GasNet s.r.o. si vyhrazuje právo na doplnění požadavků na případné další přeložky STL/NTL plynovodní sítě, která by mohla být dotčena realizací této stavby.

OBECNÉ INFORMACE:

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Pro upřesnění polohy PZ za účelem zpracování územní studie doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti: <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>

K novému posouzení dovyužijte "Žádost o vydání stanoviska" na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003234565 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.





GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Pavel Gabriel
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zázemí plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003234565 ze dne 24.01.2025.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Magistrát města Pardubic, Štrossova 44, 53003 Pardubice. K.ú.: Pardubice, Staré Hradiště.

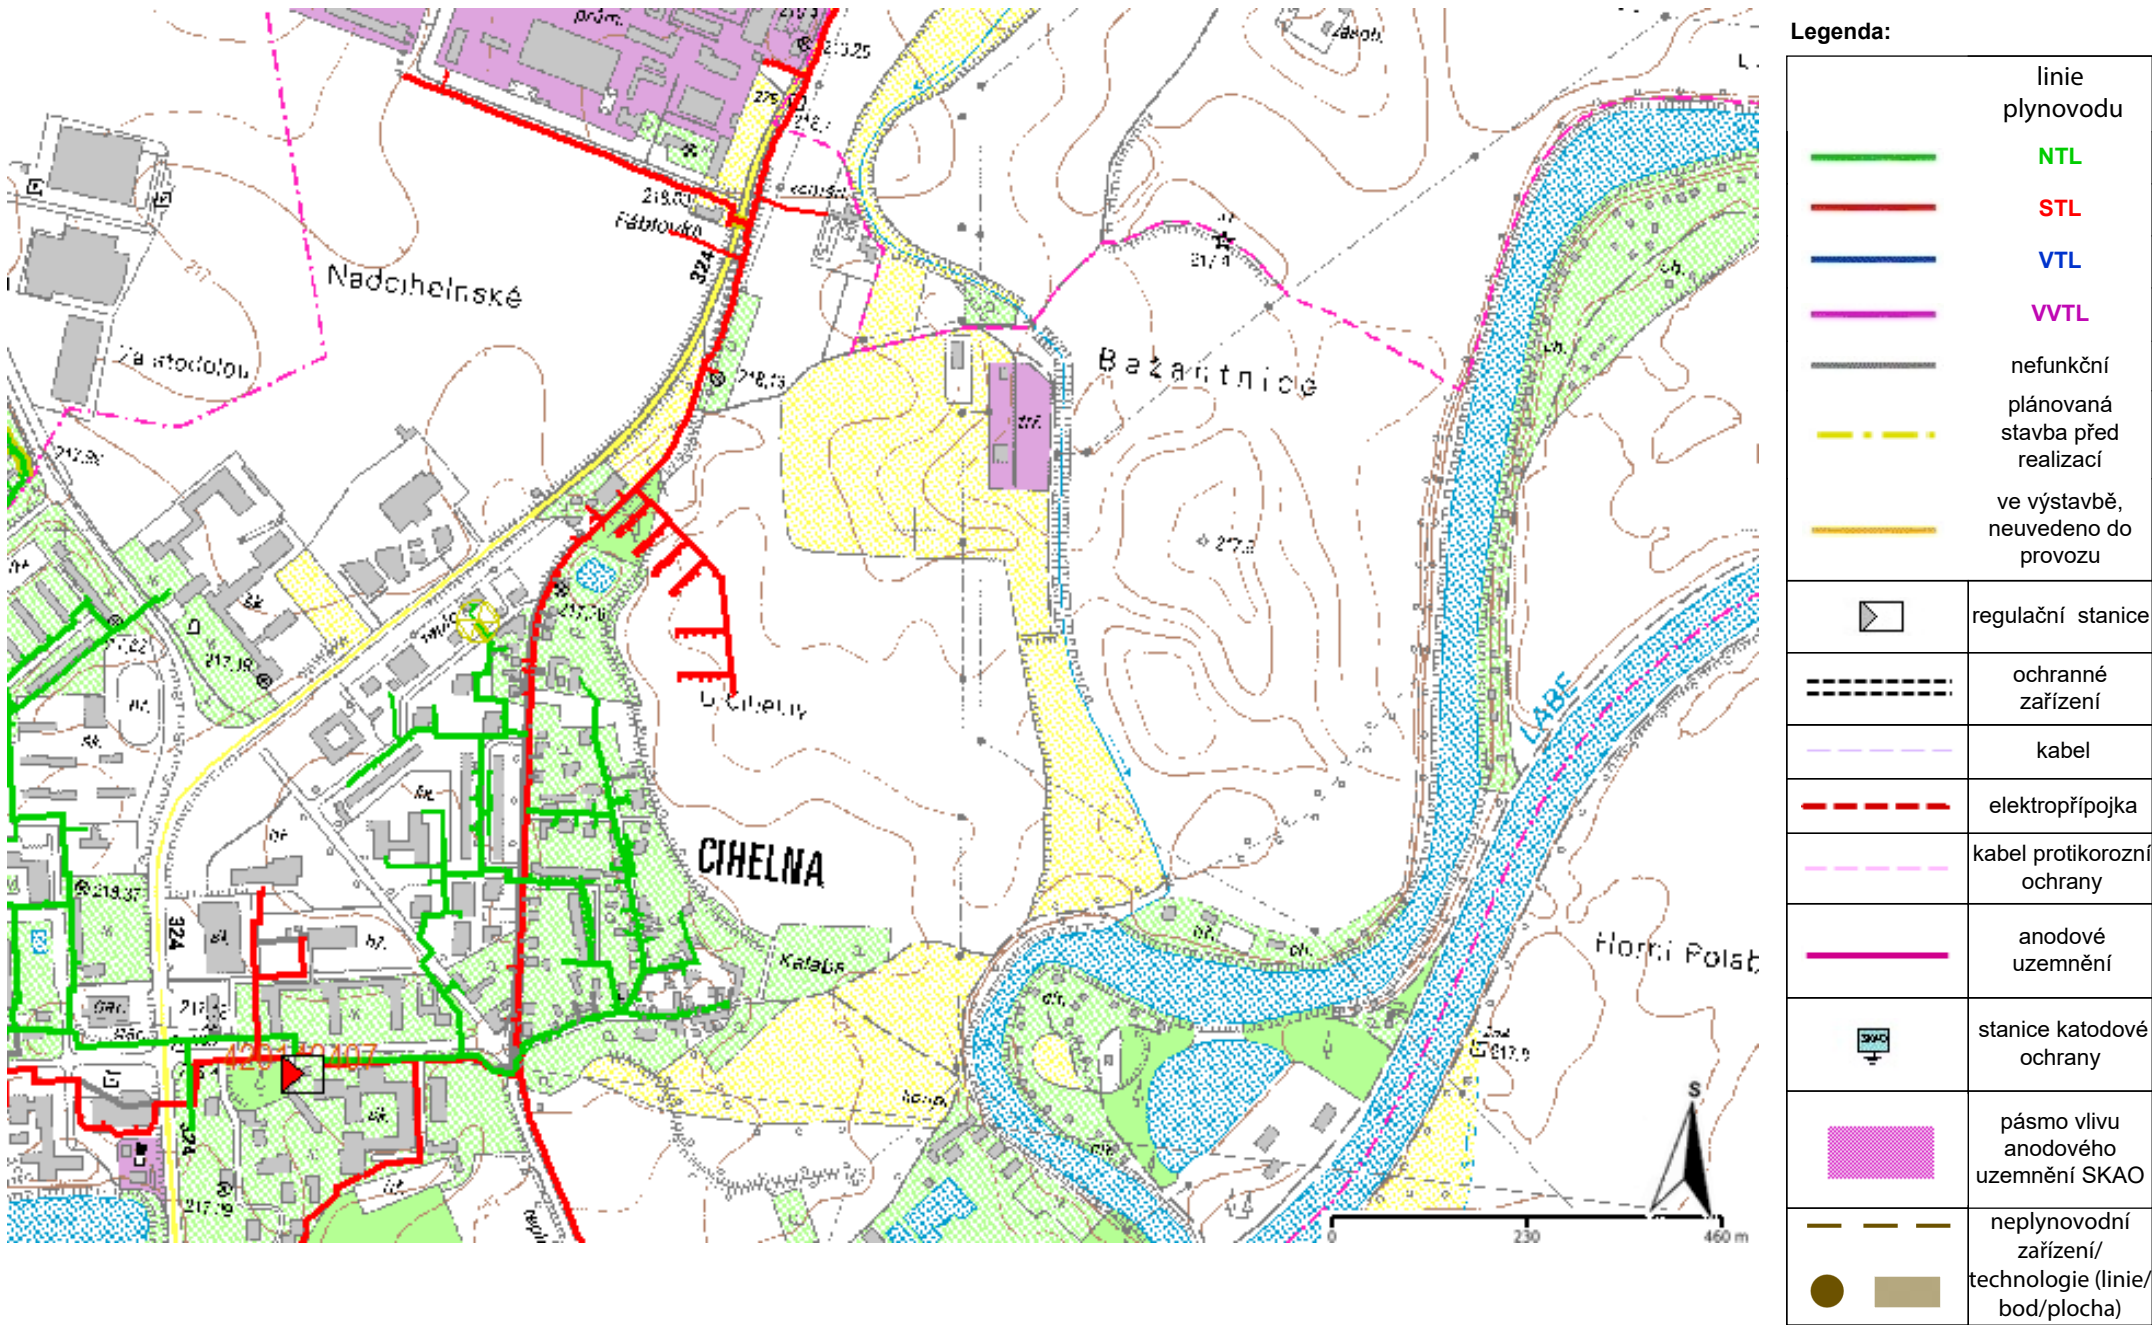

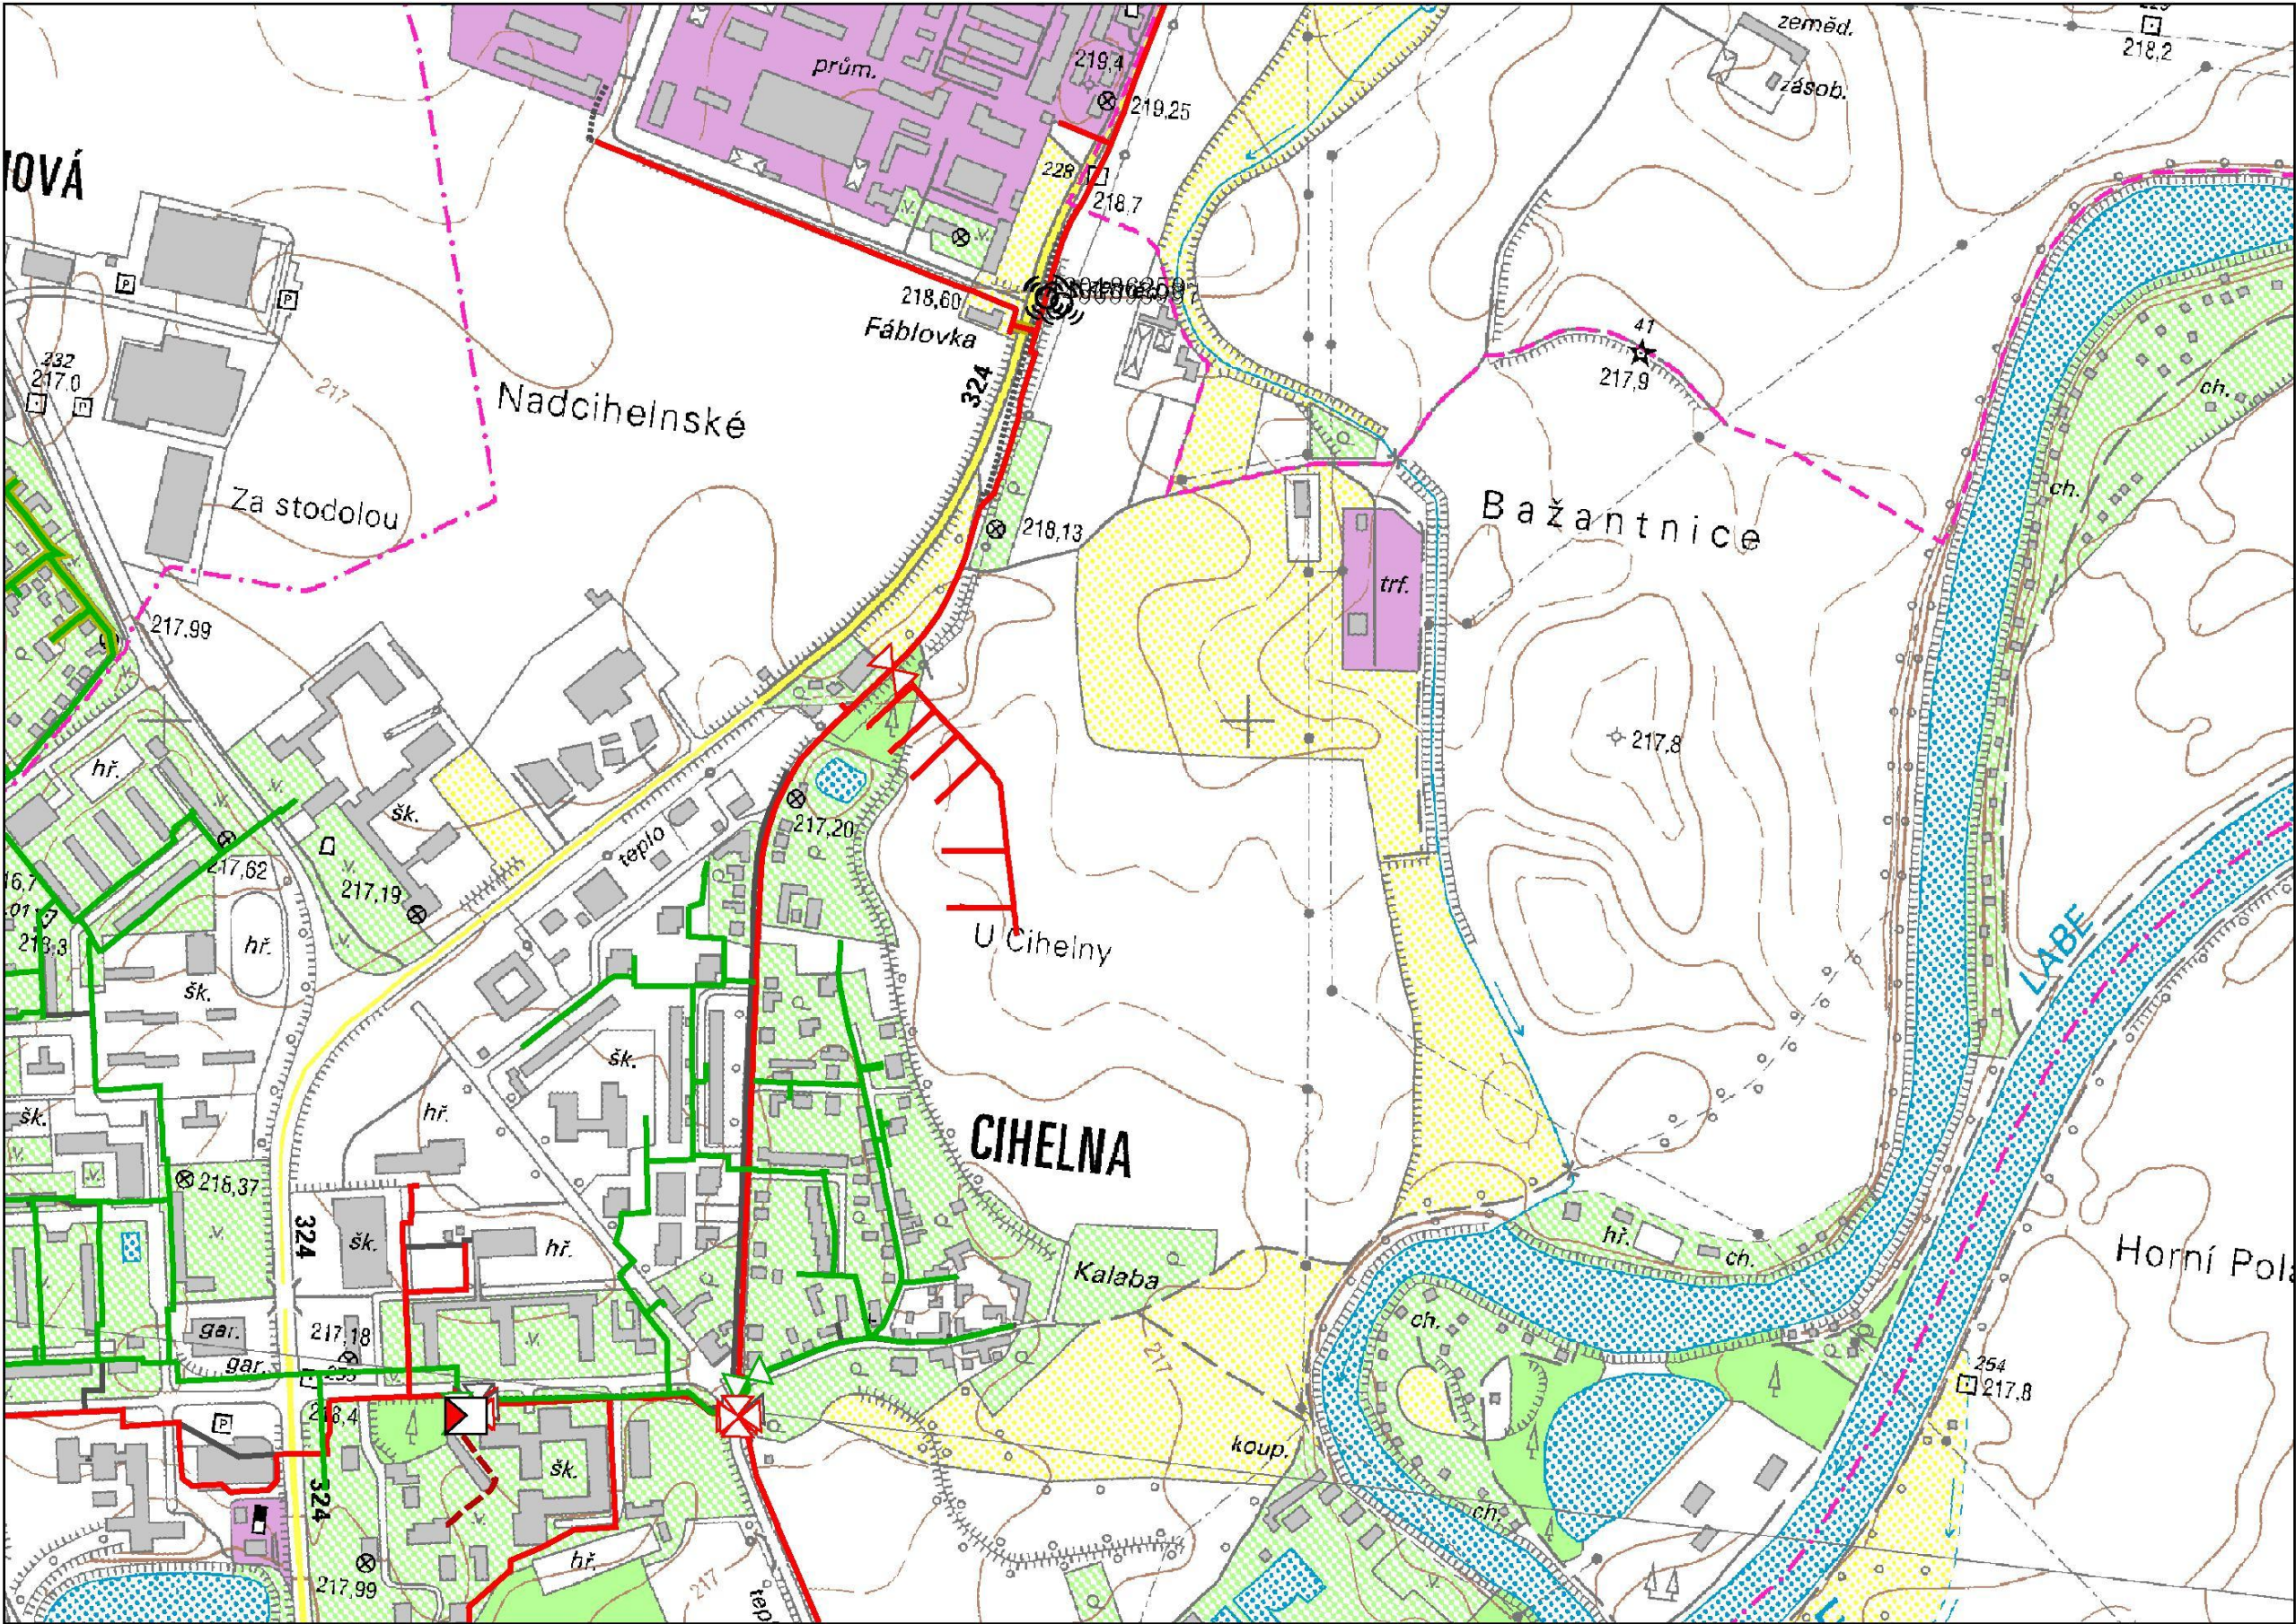

| Legenda: | |
|----------|--|
| | linie plynovodu NTL |
| | STL |
| | VTL |
| | WTL |
| | nefunkční |
| | plánovaná stavba před realizací |
| | ve výstavbě, neuvedeno do provozu |
| | regulační stanice |
| | ochranné zařízení |
| | kabel |
| | elektropřípojka |
| | kabel protikoroziční ochrany |
| | anodové uzemnění |
| | stanice katodové ochrany |
| | pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO |
| | neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha) |



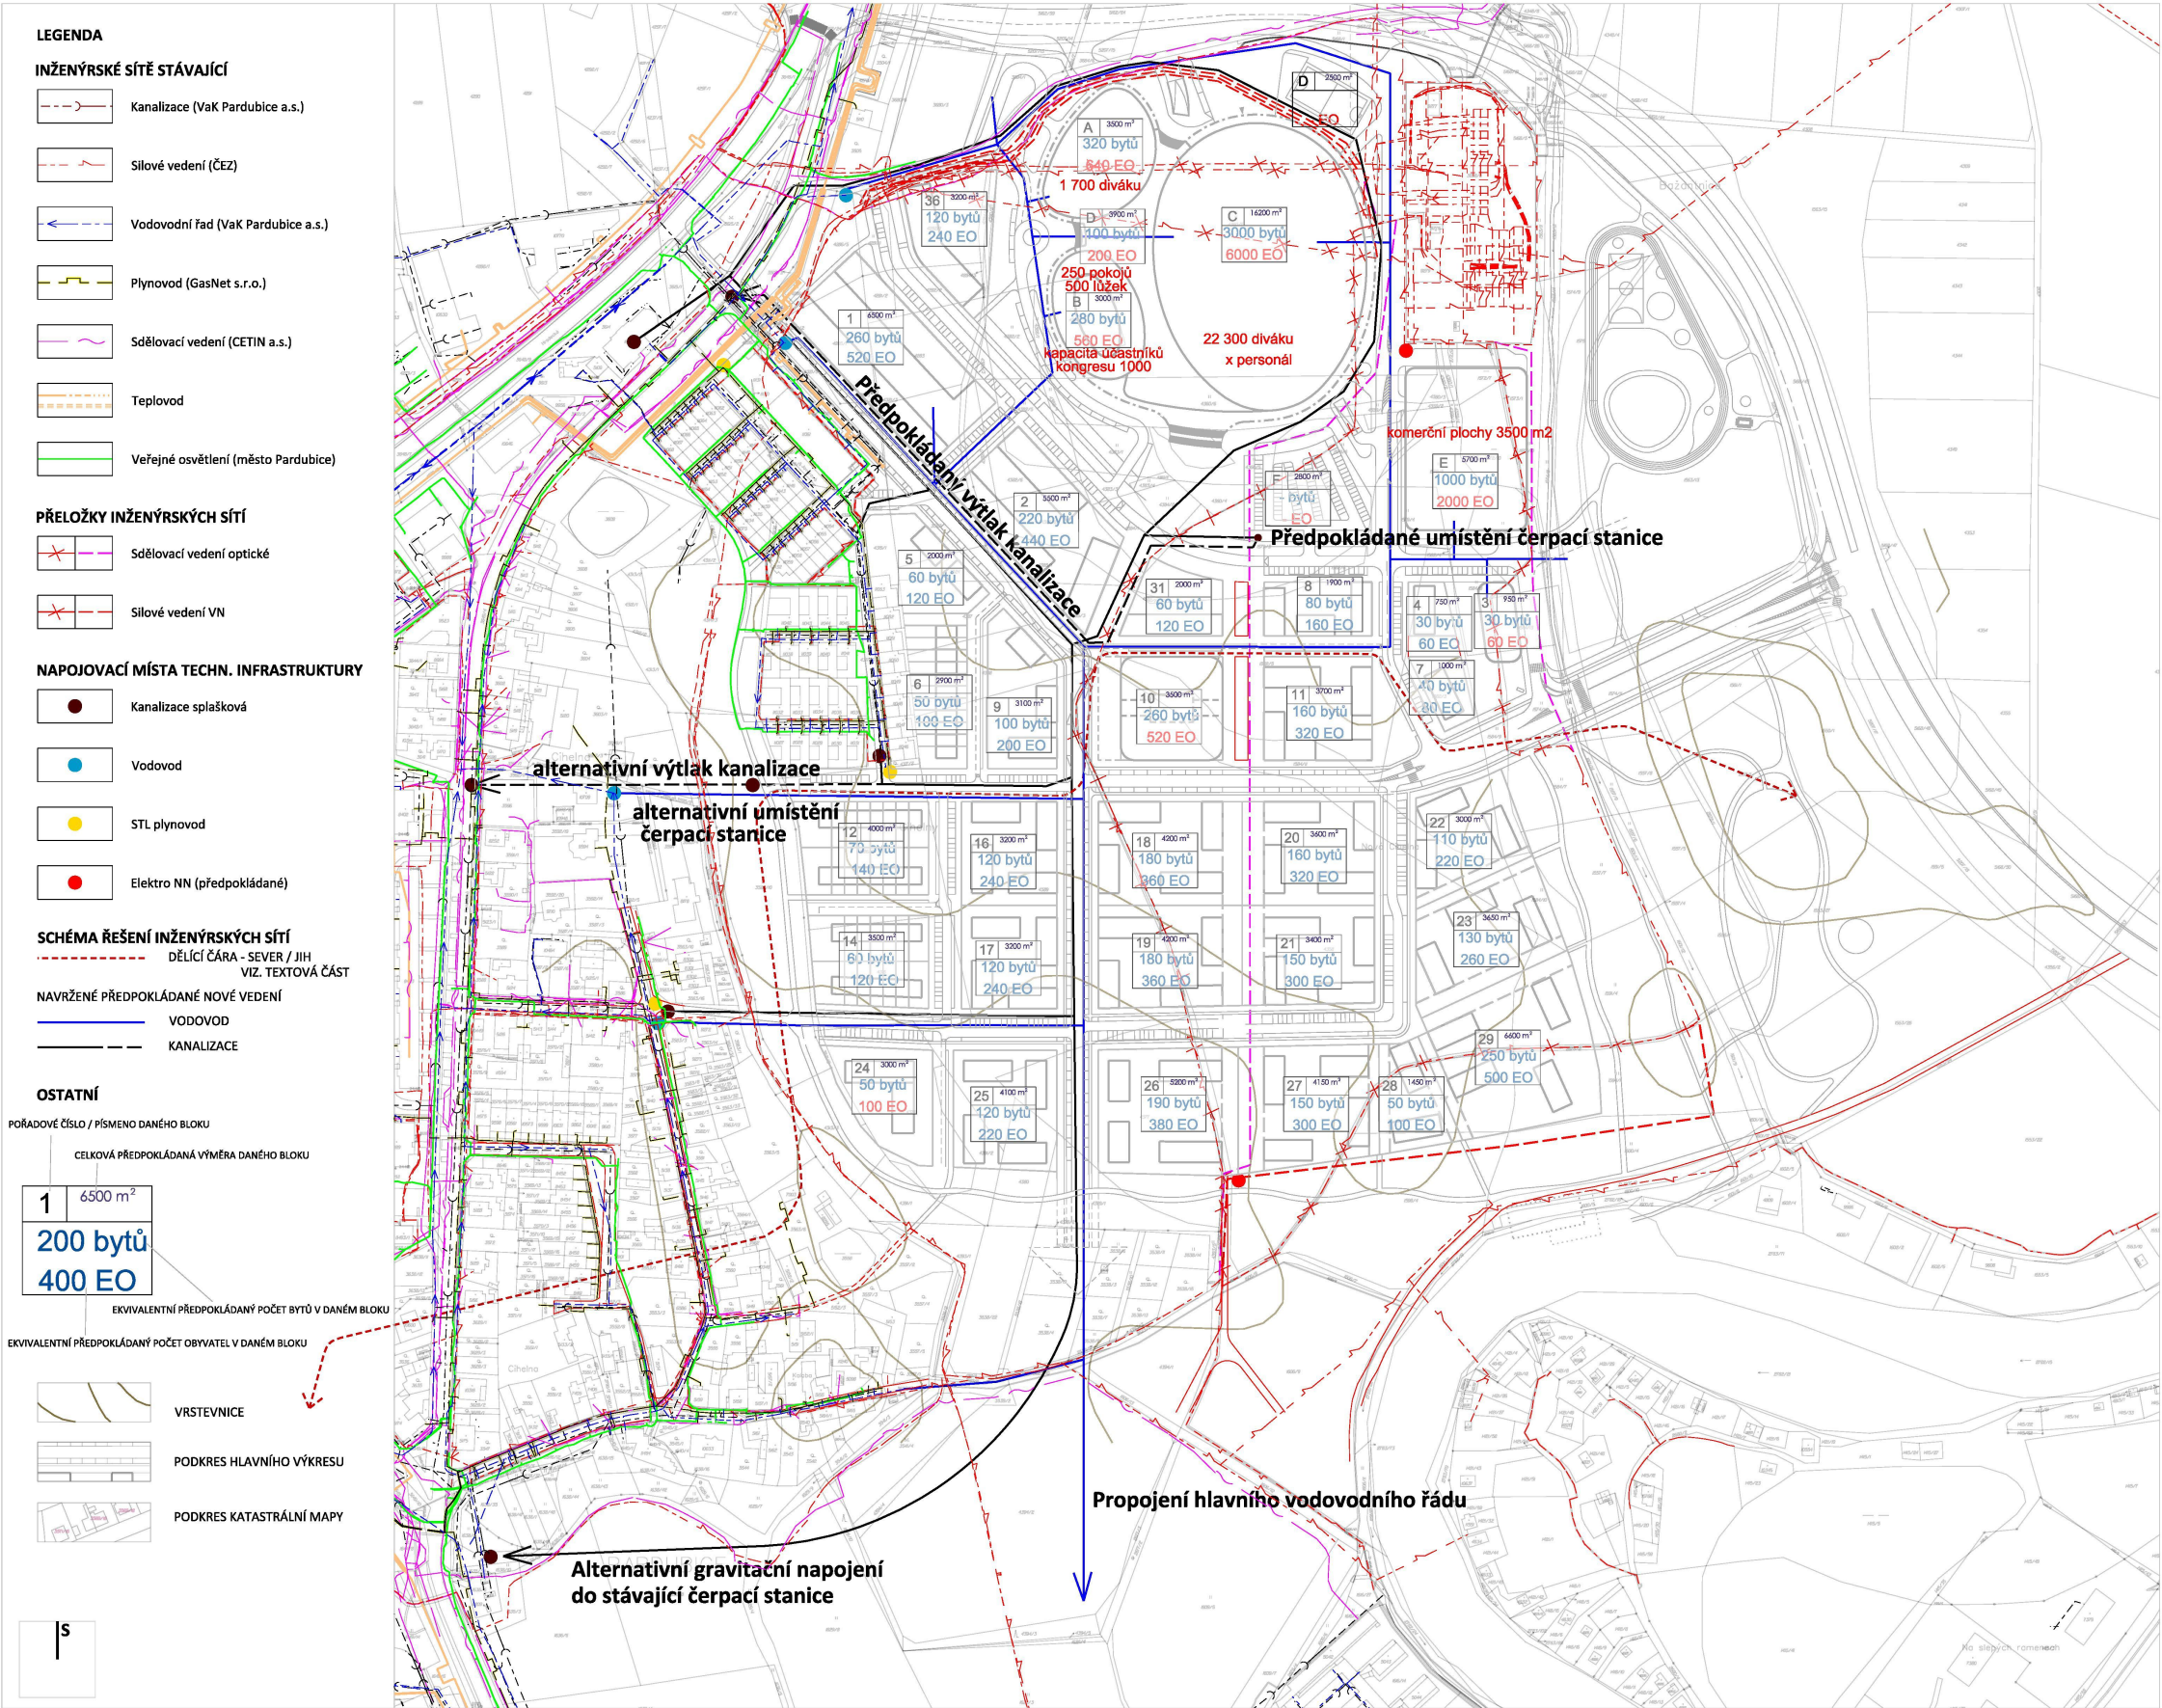

Situace 1 : 4000

