



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 142648/2026/No
Č. spisu: SZ_MMP 139766/2026, R/2026/163060
Počet listů: 6
Vyřizuje: Alena Nováková
Telefon: 466 859 153
E-mail: alena.novakova@mmp.cz



S00BX030WWHA

Datum: 27.7.2026

**VYROZUMĚNÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, které zastupuje společnost Multiaqua. s r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČO 60108631 (dále jen "stavebník") dne 2.7.2026 podal žádost o povolení záměru:

**Název záměru "Pardubice – náměstí Republiky – vodovod, kanalizace"
(dále jen "záměr")**

Identifikátor kraje	CZ053
Název kraje	Pardubický
Identifikátor okresu	CZ0532
Název okresu	Pardubice
Identifikátor obce	555134
Název obce	Pardubice
Identifikátor katastrálního území	717657
Název katastrálního území	Pardubice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	
SO 01	2794/1, 2664/6, 2664/5, 2664/4, 2661/2 (vše ostatní plocha), 62/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
SO 02	2664/6, 2664/5 (obě ostatní plocha)
SO 03	2665/9, 2665/10, 2794/1, 2664/6, 2664/5 (vše ostatní plocha)
SO 04	2665/9, 2665/10 (obě ostatní plocha)
SO 05	2665/9, 2654/8, 2794/1, 2664/6, 2664/5, 26649, 2669/3, 393/10, 393/1 (vše ostatní plocha)
SO 06	2794/1, 2664/6, 2664/7, 2664/8, 2665/14, 2583/49, 2665/11, 2664/5 (vše ostatní plocha)
SO 07	2669/3, 2669/4, 394/2 (vše ostatní plocha)
Pozemky dotčené zrušením stávajícího vodovodu a kanalizace	393/1, 393/10, 393/11, 394/2, 2583/49, 2654/8, 2661/2, 2664/4, 2664/5, 2664/6, 2664/7, 2664/8, 2664/9, 2665/9, 2665/10, 2665/14, 2665/41, 2669/3, 2669/4, 2794/1, 62/1

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

SO 01

začátek X = 1 060 860,95 Y = 647 207,61

konec X = 1 060 761,69 Y = 647 190,53

SO 02

začátek X = 1 060 846,31 Y = 647 202,33

konec X = 1 060 859,85 Y = 647 236,97

SO 03

začátek X = 1 060 859,85 Y = 647 236,97

konec X = 1 060 999,50 Y = 647 213,88

SO 04

začátek X = 1 060 992,37 Y = 647 172,91

konec X = 1 060 997,41 Y = 647 172,33

SO 05

začátek X = 1 060 992,37 Y = 647 172,91

konec X = 1 060 928,62 Y = 647 169,87

SO 06

začátek X = 1 060 860,95 Y = 647 207,61

konec X = 1 060 874,96 Y = 647 253,92

SO 07

začátek X = 1 060 723,67 Y = 647 249,73

konec X = 1 060 729,91 Y = 647 303,30

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

Vodovodní řady

Příslušnost k systému vodovodu

skupinový

Druh vodovodního řadu

zásobovací síť

Účel stavby

zásobování obyvatelstva pitnou vodou

SO 01 Vodovodní řad 4, 5, 5-1

Vodovodní řad 4

27,00 m

Navržený materiál

tvárná litina DN 100

Vodovodní řad 5

90,00 m

Navržený materiál

tvárná litina DN 150

Vodovodní řad 5-1

50,00 m

Navržený materiál

tvárná litina DN 80

SO 01 celkem

167,00 m

Podzemní hydrant DN80

1 (řad 4)

Nadzemní hydrant

1 (řad 5-1)

Vodovodní řad 4

Jedná se vodovodní řad v prostoru před Zelenou bránou. Napojuje se na stávající vodovodní řad DN400 před čp. 1. Dále pak je veden severovýchodním směrem do prostoru mezi čp. 1 a čp. 222 (KB). Ve své trase přepojuje stávající vodovodní přípojku k objektu čp. 222 (KB DN80 dl. 14 m) a dále pak stávající vodovodní přípojku ve směru k čp. 2 a 75 (d63). Na konci tohoto vodovodního řadu je navržen podzemní hydrant DN80.

Po dobu provádění prací na tomto vodovodním řadu bude proveden provizorní vodovod. Tento bude napojen z jedné strany na odbočku vodovodní přípojky k čp. 1, z druhé strany na stávající podzemní hydrant mezi čp. 222 a čp. 1.

Vodovodní řad 5

Vodovodní řad se napojuje se na vodovodní řad LT DN400 v úrovni před čp. 222. Dále je veden do podchodu pod čp. 80 na Pernštýnské náměstí. V počáteční části trasy ve směru do přivaděče DN400 je trasa vodovodního řadu 5 optimalizována dle poloh stávajících sítí a je vedena v odlišné trase od stávající polohy vodovodu. Od km 0,021 00 je trasa opravy vodovodního řadu vedena ve stávající trase stávajícího potrubí. Ve km 0,027 40 se na řad 5 napojuje řad 5-1. Vodovodní řad 5 dále pokračuje do průchodu pod čp. 80.

Od km 0,040 00 potrubí vodovodu bude ukládáno striktně do stávající polohy a hloubky, ve které se toto potrubí nachází. V tomto místě se tedy bude jednat o opravu ve stávajícím stavu. Vodovodní řad 5 je ukončen v km 0,090 00 napojením na stávající vodovodní řad vedoucí kolem

Pernštýnského náměstí. Ve své trase budou na vodovodní řad 5 přepojovány vodovodní přípojky k přilehlým nemovitostem.

Vodovodní řad 5-1

Vodovodní řad 5-1 se napojuje se na vodovodní řad 5, dále je veden severním směrem podél zástavby na nám. Republiky (před zvonící do úrovně čp. 119). V tomto místě je trasa vodovodního řadu 5-1 ukončena nadzemním hydrantem. Ve své trase budou na vodovodní řad 5-1 přepojovány vodovodní přípojky k přilehlým nemovitostem a napojení k budoucí kašně (není součástí této PD).

SO 04 Vodovodní řad 2, 2-1

Vodovodní řad 2	10,00 m
Navržený materiál	tvárná litina DN 125
Vodovodní řad 2	42,00 m
Navržený materiál	tvárná litina DN 200
Vodovodní řad 2-1	2,00 m
Navržený materiál	tvárná litina DN 80
SO 04 celkem	54,00 m
Nadzemní hydrant DN 80	1 (řad 2)

V rámci tohoto stavebního objektu jsou navrženy k opravě a rekonstrukci vodovodní řady v prostoru okolí divadla. V prostoru ulice U Divadla je navržen vodovodní řad 2. V převážné části trasy je tento vodovodní řad veden v trase stávajícího potrubí středního vodovodního okruhu DN400, který bude nově veden z východní části divadla. Vodovodní řad v ul. U Divadla severně od budovy divadla bude položen v dimenzi DN200, v km 0,042 00 se napojí na stávající vodovodní řad LT DN200 vedoucí dále ul. U Divadla do ul. Za Pasáží. V tomto úseku se nachází také stávající souběžný vodovodní řad LT DN80, který bude zrušen a stávající vodovodní přípojky budou přepojeny do nově uloženého řadu 2 DN200.

Vodovodní řad 2 se dále lomí severním směrem do ulice Tylova v dimenzi DN125, kde se napojuje na stávající vodovodní řad LT DN125. Na konci vodovodního řadu 2 je navrženo osazení nadzemního hydrantu DN80 na odbočce (vysazení do úrovně osy stromů v nádobách v této ulici).

Propojení se stávajícím vodovodním řadem DN 80 je označeno jako řad 2-1. Jedná se o propojovací úsek, za kterým bude (ve směru ul. Za Pasáží) provedeno zrušení stávajícího vodovodního řadu DN80.

SO 05 Střední vodovodní okruh- řad 1, 3

Vodovodní řad 3	26,00 m
Navržený materiál	tvárná litina DN 100
Vodovodní řad 1 střední vodovodní okruh	353,00 m
Navržený materiál	tvárná litina DN 400
SO 05 celkem	379,00 m
Nadzemní hydrant DN 80	1 (řad 1)
Podzemní hydrant DN 80	1 ks (řad 3 kalník))

Vodovodní řad 1

V rámci SO 05 je navržena trasa středního vodovodního okruhu (řad 1). Stávající trasa tohoto vodovodního okruhu je vedena v nevhodné trase, z tohoto důvodu dochází k optimalizaci trasy do přímého směru v západním jízdním pruhu komunikace vedoucí přes nám. Republiky.

Trasa řadu 1 začíná v km 0,000 00 v ulici U Divadla. V tomto místě se také napojuje vodovodní řad 2, vedený v rámci SO 04 touto ulicí západním směrem a řad 2-1 propojující úsek se stávajícím vodovodním řadem DN80. Od místa napojení je vodovodní řad 1 veden severním směrem podél východní stěny budovy divadla. V km 0,035 00 bude nově osazen nadzemní hydrant.

Trasa vodovodního řadu pokračuje severním směrem k ulici Jahnova (do zatáčky komunikace vedoucí z nám. Republiky). Potrubí středního vodovodního okruhu bude třeba provést v jedné

z etap výstavby náměstí (nutnost eliminací odstávek). Ukládání potrubí do západních jízdních pruhů komunikace bude prováděno protlakem chráničky DN1000 o délce 26 m.

Protlak bude prováděn ze startovací do cílové jámy. Startovací jáma je navržena o rozměru 4,5 x 5,5 m ve východním jízdním pruhu komunikace vedoucí přes nám. Republiky. V rámci 2. etapy dopravních omezení zde bude zábor pro provádění a bude sejmuto trolejové vedení. Cílová jáma bude provedena na druhé straně komunikace u budovy divadla. Tato bude o rozměru 2 x 3 m. Kolem jam pro provádění bude provedeno oplocení ve vzdálenosti 0,5 m od hrany jam. Tímto bude zajištěno, že po dobu ukládání potrubí středního vodovodního okruhu zde bude v západních jízdních pruzích umožněn provoz vozidel (zejména MHD) a provádění prací na středním vodovodním okruhu bude v souladu s dopravními omezeními, které jsou dány výstavbou zpevněných ploch na náměstí (akce „PARDUBICE, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY – PD“).

Protlak bude prováděn chráničkou OC DN1000 hornickým způsobem za pomoci ražby. Po provedení protlaku bude provedena vyrovnávací betonová vrstva na dně protlaku o průměrné tl. 140 mm. Na tuto vyrovnávací vrstvu bude zasunuta chránička DN700 (dl. 26 m). Vnitřní chránička DN700 bude v chráničce DN1000 stabilizována a bude provedena dobetonávka mezikruží. Následně bude vtaženo LT hrdlového potrubí DN400. Konce chráničky budou opatřeny manžetami proti vnikání nečistot. Chránička bude provedena korozivzdorná. Dočasné jámy pro provádění protlaku budou po provedení prací odstraněny.

Vodovodní řad 1 pokračuje severním směrem pod budoucím cyklopruhem komunikace vedoucí přes nám. Republiky. Ve vrcholovém bodě VB1.07 se do řadu 1 napojují řady 4 a 8 navržené v rámci SO 01 a SO 06. V tomto místě jsou navržena 3 šoupata (1 x DN400, 1 x DN200 a 1 x DN100).

V místě stávajícího podchodu vodovodní řad projde tímto podchodem chráničkou OC DN 700 dl. 15 m. Chránička projde příčně přes prostor podchodu. Potrubí bude v chráničce uloženo v kluzných objímkách, konce chráničky budou opatřeny manžetami proti vnikání nečistot.

V prostoru před čp. 222 se v km 0,148 00 do řadu 1 napojuje řad 5. V tomto místě jsou navržena 2 šoupata (1 x DN400 a 1 x DN150). V prostoru před kostelem se do vodovodního řadu 1 napojuje vodovodní řad 6 navržený v rámci SO 07 (km 0,281 30). V tomto místě jsou navržena 2 šoupata

Vodovodní řad 1 pokračuje prostorem cyklopruhu, se kterým se stáčí západním směrem. V prostoru Sukovy třídy (za schodištěm do Tyršových sadů) se trasa středního vodovodního okruhu v km 0,333 90 vrací do své stávající trasy (stávající trasa je vedena šikmo pod schodištěm do Tyršových sadů). Před odbočením trasy řadu 1 do Tyršových sadů se ještě před čp. 116 do řadu 1 napojuje řad 7 navržený v rámci SO 07. V tomto místě jsou navržena 2 šoupata (1 x DN400 a 1 x DN 125). V tomto místě bude provedena příprava pro budoucí pokračování vodovodního řadu (přivaděče DN400) Sukovou třídou. Z tohoto důvodu zde bude osazen přírubový kříž se zásepkou DN400 ve směru do pokračování Sukovy třídy. Trasa středního vodovodního okruhu (řadu 1) je ukončena v prostoru Tyršových sadů napojením na stávající trasu LT DN400 (km 0,353 00). V místě pod schodištěm do Tyršových sadů se nachází stávající vodovodní přípojka pro zámek. Bude realizována nová vodoměrná šachta pro zámek a provedeno přepojení přípojky pro zámek v délce 32 m. Ve vrcholovém bodě je již provedena příprava pro budoucí pokračování přeložení přivaděče LT DN400 do Sukovy třídy. V místě VB21 dojde k osazení přírubového T-kusu, na který bude následně možno osadit podzemní hydrant jako kalník.

Vodovodní řad 3

Jedná se o propojovací úsek stávajícího vodovodního řadu z ul. Jahnova do středního vodovodního okruhu (řad 1 km 0,072 00). Řad je veden v upravené trase stávajícího vodovodního řadu LT DN100 (s úpravou trasy tak, aby se napojoval mimo úsek prováděný protlakem). Propojuje část, která byla zrekonstruována v nedávné době v ul. Jahnova (km 0,026 00) s místem vrcholového bodu VB1.05 na řadu 1. V místě napojení na řad 1 bude vysazen podzemní hydrant jako kalník.

V rámci SO 05 bude provedeno zaslepení stávajícího vodovodu na křižovatce ulic Jahnova a Karla IV. Tento vodovod byl z provozu vyřazen v místě křižovatky ulic U Divadla a Karla IV. Nově dojde i k zaslepení a zrušení tohoto vodovodního řadu i v prostoru křižovatky ulic Jahnova a Karla IV.

SO 06 Vodovodní řady 8, 8-1, 8-2, 8-3

Vodovodní řad 8	2,00 m
Navržený materiál	tvárná litina DN 125
Vodovodní řad 8	47,00 m
Navržený materiál	tvárná litina DN 200
Vodovodní řad 8-1	70,00 m
Navržený materiál	tvárná litina DN 100
Vodovodní řad 8-2	20,00 m
Navržený materiál	tvárná litina DN 150
Vodovodní řad 8-3	9,00 m
Navržený materiál	tvárná litina DN 200
SO 06 celkem	148,00 m
Nadzemní hydrant DN 80	1 (řad 8-1)

V rámci SO 06 jsou navrženy vodovodní řady na západní straně náměstí Republiky, převážně ve směru do třídy Míru. Jedná se o vodovodní řady, které budou přepojovat a propojovat a nahrazovat stávající vodovodní řady v tomto místě.

Vodovodní řad 8

Jedná se o páteřní vodovodní řad propojující střední vodovodní okruh a vodovodní řad vedoucí třídou Míru. Vodovodní řad 8 začíná napojením na střední vodovodní okruh a je veden západním směrem do třídy Míru. Do tohoto vodovodního řadu se napojuje vodovodní řad 8-1 vedoucí podél OC Grand ve směru k čp. 115. Vodovodní řad dále pokračuje západním směrem, kde se do vodovodního řadu 8 napojuje vodovodní řad 8-2. dále pak i vodovodní řad 8-3. Vodovodní řad 8 je ukončen napojením na stávající vodovodní řad DN125 vedoucí ve směru do ul. Tylova.

Vodovodní řad 8-1

Napojuje se na vodovodní řad 8 v prostoru vjezdu z třídy Míru do nám. Republiky. Dále pak je vodovodní řad veden severním směrem podél OC Grand až před čp. 115. V tomto místě je trasa vodovodního řadu 8-1 v km 0,070 00 ukončena nadzemním hydrantem. Na své trase budou do vodovodního řadu 8-1 přepojeny dvě vodovodní přípojky (k OC Grand DN80 a k čp. 115 – KOOOPERATIVA DN100).

Vodovodní řad 8-2

Napojuje se na vodovodní řad 8 v prostoru vjezdu z třídy Míru do nám. Republiky. Vodovodní řad 8-2 je dále veden nejprve do kraje třídy Míru (severně), následně pak západně, kde se napojí na stávající vodovodní řad vedoucí třídou Míru po severní straně třídy Míru.

Vodovodní řad 8-3

Napojuje se na vodovodní řad 8 v prostoru vjezdu do třídy Míru. Dále pak je veden západním směrem, kde se napojuje na stávající vodovodní řad vedoucí třídou Míru po jižní straně.

SO 07 Vodovodní řady 6, 7

Vodovodní řad 6	16,00 m
Navržený materiál	tvárná litina DN 150
Vodovodní řad 7	24,00 m
Navržený materiál	tvárná litina DN 125
SO 07 celkem	40,00 m

Vodovodní řad 6

Vodovodní řad 6 je navržen v severní části nám. Republiky ve směru do ul. Kostelní. Tento vodovodní řad se napojuje v cyklopruhu na nám. Republiky do řadu 1 (středního vodovodního okruhu). Trasa řadu 6 je potom vedena východním směrem do ul. Kostelní. V km 0,016 00 se řad 6 napojuje na stávající část vodovodního řadu v ul. Kostelní. Přepojení proběhne v místě, kde je navržen podzemní hydrant v rámci výměny vodovodu – stavby Pardubice, ul. Kostelní, Wernerovo náb. vodovod, a kanalizace- samostatnou (samostatně povolenou) akci investora VAK Pardubice a.s.

Vodovodní řad 7

Vodovodní řad 7 je navržen v severní části nám. Republiky při přechodu do Sukovy třídy z potrubí. Tento vodovodní řad se napojuje v cyklopruhu na nám. Republiky do řadu 1 (středního vodovodního okruhu). Dále je trasa řadu 7 vedena západním směrem příčně přes Sukovu třídu.

V prostoru před vstupem do objektu čp. 116 (potravinářská škola) se vodovodní řad 7 v km 0,024 00 napojuje na stávající vodovodní řad vedoucí dále Sukovou třídou ve směru podél Domu hudby.

Kanalizace splašková

Povolovaná vodní díla:	stoková síť
Kanalizační soustava	pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	oddílná - splašková
Druh stokové sítě	gravitační
Účel stavby	odvádění splaškových vod

SO 02 Bezvýkopová oprava kanalizace

Stoka 1

délka	38,00 m DN600
Navržený materiál	samonosná vložka/výstelka tl.11 mm po vytvrzení
sanace šachty DN 1000	1 ks

Jedná se o bezvýkopovou opravu úseku stávající jednotné gravitační kanalizace, na který bude navazovat rekonstrukce jednotné kanalizace v otevřeném výkopu. Úsek bezvýkopové opravy navazuje na bezvýkopovou opravu páteřní vejčité stoky 1250/2000, která byla navržena v rámci související akce „Pardubice, náměstí Republiky – kanalizace“ investora VAK Pardubice a.s.

Trasa stoky 1 (SO 02) je od šachty Š13 vedena západním směrem, kdy přechází páteřní komunikaci vedoucí přes nám. Republiky ve směru napojení třídy Míru. Na trase se nachází stávající šachta Š1, která bude rekonstruována v rámci SO 02. Trasa stoky 1 je ukončena v šachtě Š2 v km 0,038 00. Tato šachta bude nahrazena novou šachtou v rámci navazující výstavby provedení rekonstrukce kanalizace v otevřeném výkopu (SO 03).

V šachtě Š1 je navrženo provedení sanace povrchů zednickým způsobem (4 m²), instalace nových stupadel, osazen bude nový poklop (LT DN600 D400 s logem VAK Pardubice), 1 x prstenec tl. 60 mm a 1 x prstenec tl. 80 mm. Obnova povrchu kolem tohoto poklopu bude provedena na ploše 2 m² obnovením povrchu do provizorního stavu (nachází se v místě zasaženém rekonstrukcí náměstí).

SO 03 Kanalizace v otevřeném výkopu – stoka 2, 3

Stoka 2

délka	20,00 m
Navržený materiál	kamenina DN 300
Kanalizační revizní a lomové šachty DN 1200	1 ks

Stoka je navržena před OC Grand na rohu vjezdu do třídy Míru. Koncová šachta Š3 (s napojenou přípojkou od OC Grand) bude opravena. Stoka 2 bude tuto šachtu přepojovat jižním směrem do koncové šachty kanalizace stoky 1. Stávající kanalizace bude zrušena.

Stoka 3

délka	147,00 m
Navržený materiál	kamenina DN 600
Kanalizační revizní a lomové šachty DN 1200	1 ks
Kanalizační revizní a lomové šachty DN 1000	5 ks
Kanalizační revizní a lomové šachty DN 1500	1 ks
Přepojení kanalizačních přípojek DN 150	3 ks
Přepojení kanalizačních přípojek DN 200	19 ks
Přepojení kanalizačních přípojek DN 250	1 ks
Přepojení kanalizačních přípojek DN 300	1 ks

Stoka 3 vede podél západní zástavby na nám. Republiky ve směru do ul. Tylova a bude nahrazovat stávající stoku vejčitého profilu DN600/900 a částečně i souběžně vedenou stávající stoku DN600.

Stoka začíná v šachtě Š2, která bude vyměněna za novou ve stávající poloze a je umístěna v místě vjezdu do třídy Míru. Z této šachty je kanalizace vedena jižním směrem po ploše pro pěší na nám. Republiky a pokračuje ulicí Tylova. Trasa stoky 3 je ukončena v místě křižovatky ul. Tylova a U Divadla. Zde v koncové šachtě (Š9 km 0,147 00) dojde k připojení stávající kanalizace vedoucí ulicí U Divadla.

Po trase stoky 3 dojde k připojení stávajících kanalizačních přípojek do trasy a polohy nové stoky 3. V horní části úseku budou souběžně rušeny dva úseky jednotné kanalizace (původní vejčitá stoka blíže k zástavbě a novější kruhová stoka blíže k divadlu). Přípojky budou přepojovány od obou tras rušených kanalizací. Následně dojde ke zrušení stávající stoky (vyplnění cementopopílkovou směsí).

V případě krátkých úseků připojení bude docházet k připojení každé jednotlivé přípojky samostatně. V případě delších úseků připojení je navrženo sdružení stávajících přípojek a připojení do kanalizace jedním potrubím. Při sdružování přípojek do jedné trasy bude zachován princip, že každá nemovitost bude mít svoji samostatnou přípojku. Sdružovány jsou tedy pouze přípojky od jednoho čp.

V rámci trasy stoky 2 a 3 budou osazovány nové prefabrikované kanalizační šachty DN1000 až DN1500. Šachty větších dimenzí (nad DN1000) budou osazeny s přechodem na komínek DN 1000. Šachty budou osazeny vstupním pokopem DN600. Poklop litinový D400 KDM91B s logem VAK Pardubice. Součástí šachet (prefabrikovaných dílců) budou ocelová stupadla s PE povlakem.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 184 zákona č. 283/2021 Sb. stavebního zákona, a dalšími doklady a to:

- Projektová dokumentace včetně dokladové části byla vložena do Portálu stavební zpávy, ID PD sR00X026SO1B
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje čj. KHSPA 13324/2026/HOK-Pce ze dne 28.5.2026
- Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, stavební úřad, ze dne 5.6.2026 pod čj. MmP 108435/2026
- Závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů ze dne 15.5.2026 pod sp. zn. 219739/2026-1322-OÚZBR
- Závazné stanovisko Úřadu městského obvodu Pardubice I, odbor doprava a životní prostředí ze dne 18.5.2026 pod čj. ÚMOI/3333/2026/TAJ/Kř
- vyjádření společnosti **GasNet Služby s.r.o.**, pod čj. 5003573827 ze dne 21.5.2026
- vyjádření **ČEZ Distribuce a.s.**, k existenci sítí ze dne 26.5.2026 pod čj. 0102536074
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. k PD ze dne 18.6.2026 pod čj. 001177819942 a ze dne 22.5.2026 pod čj. 001177055850
- vyjádření **ČEZ ICT Services a.s.**, ze dne 26.5.2026 pod čj. 0701109654
- vyjádření **ČEZ Telco Pro Services a.s.** ze dne 23.10.2026 pod čj. 0201939392
- vyjádření **ČEZ Telco Pro Services a.s.** k PD ze dne 12.5.2026 pod čj. 26-172-GAL
- ČEZ Distribuce – souhlas s činnostmi v ochranném pásmu ze dne 18.6.2026 pod čj. 001177820253 a ze dne 22.5.2026 pod čj. 0077055983
- vyjádření **Telco Infrastructure** ze dne 26.5.2026 pod čj. 1100373537
- vyjádření společnosti **Dopravní podnik města Pardubic a.s.** ze dne 20.5.2026 pod čj. Lp/26/105e
- vyjádření společnosti **Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.** ze dne 24.6.2026 pod čj. VS/Hav/2026/1912
- vyjádření společnosti **EDERA Group a.s.** ze dne 31.5.2026 pod čj. 213/310526/PC
- stanovisko **Vodafone Czech Republic a.s.** ze dne 7.5.2026 pod čj. 260506-1431958555
- vyjádření společnosti **EOP Distribuce, a.s.** ze dne 14.5.2026 pod čj. 201-26
- vyjádření společnosti **Vodafone Czech Republic a.s.** ze dne 6.5.2026 pod čj. 260506-0944958297
- vyjádření **Krajského ředitelství policie Pardubického kraje** ze dne 12.5.2026 pod čj. KRPE-43005-2/ČJ-2026_170606
- sdělení OBÚ ze dne 4.6.2026 pod čj. SBS/ 31820/2026/OBÚ-09
- stanovisko **Povodí Labe s.p.**, ze dne 29.5.2026 pod čj. PLa/2026/021691

- Stanovisko společnosti **Služby města Pardubic a.s.**, ze dne 13.5.2026 pod čj. 26282/IO
- vyjádření společnosti **CETIN a.s.** ze dne 11.5.2026 pod čj. 123809/26
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou vyznačené na situaci

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako věcně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 107a písmeno a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ust. § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Pardubic, vodoprávní úřad, úřední dny pondělí a středa 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 hodin, v jiné dny po předchozí telefonické domluvě).

Po uplynutí výše uvedené lhůty se mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky, že tato třídní lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námítky uplatněné v rámci této pětidenní lhůty by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 190 odst. 1 stavebního zákona.

Stavební úřad v souladu s příslušnými předpisy stanovil okruh účastníků řízení takto:

Stavebník podle § 182 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů a na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, podle § 182 písm. b) stavebního zákona: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, (není-li sám stavebníkem), nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku podle § 182 odst. c) stavebního zákona:

Statutární město Pardubice - OMI, Ing. Jan Vorlíček, Pod Višňovkou 422/16, 1400 00 Praha, Michal Dudáš, Hrabákova 1975/12, 148 00 Praha, Marek Dudáš, U Ládek 213/43, 251 01 Říčany, ČEZ Distribuce a.s., Telco Pro Services, a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, Služby města Pardubic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., EDERA Group a.s., EOP Distribuce a.s.,

Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno věcné podle § 182 odst. d) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Dopravní podnik města Pardubic a.s.,

Vlastníci stavební parcely č. 23, 53/2, 54, 55/2, 56/2, 57/2, 59/2, 62/1, 62/2, 64, 68, 71/2, 278/1, 280/1, 285, 288, 290, 291, 292, 591/1, 592, 912/1, 1449, 1722, 2207/1, 2636/1 v katastrálním území Pardubice

Vlastníci pozemkové parcely č. 158/2, 158/3, 308/1, 393/1, 393/11, 2664/3 v katastrálním území Pardubice

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány: Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor územních zájmů a státního odborného dozoru, Úřad městského obvodu Pardubice I, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje – DI, Magistrát města Pardubic, odbor správních agend – úsek památkové péče, Magistrát města Pardubic, OŽP – oddělení odpadů a ovzduší

Hlavní projektant: Multiaqua s.r.o.,

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.


Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Ing. Markéta Horáčková Strnadová
vedoucí oddělení

„otisk úředního razítka“

Situace:

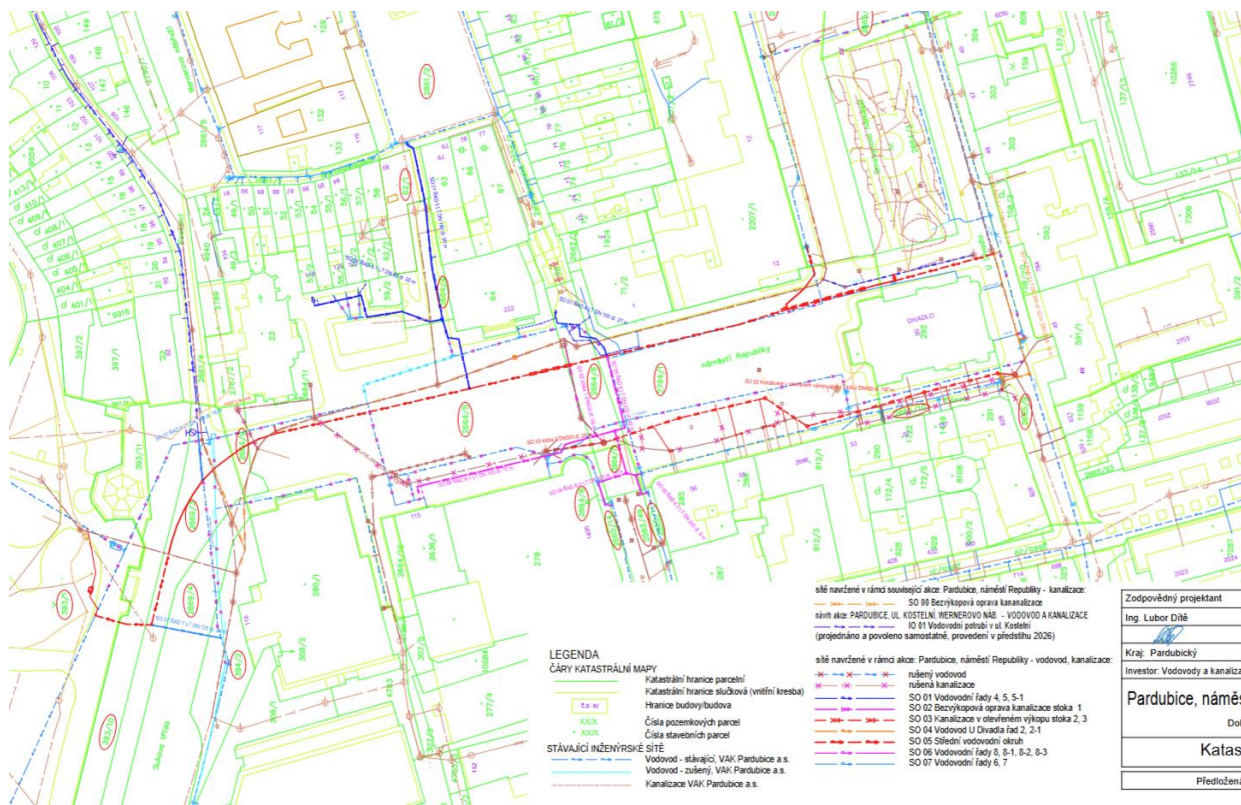

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí jej potvrzené vrátte odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Magistrátu města Pardubic.

vyrozumění – vyhláška zveřejněna dne.....

vyrozumění – vyhláška sejmuta dne.....

Podpis a razítko:

Magistrát města Pardubic, Městský obvod Pardubice I (k vyvěšení)

Obdrží:

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, doručuje se Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Městský obvod Pardubice I

ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň

EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

GasNet Služby s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno

EOP Distribuce 478, 533 45 Opatovice nad Labem

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha

Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha

Ing. Jan Vorlíček, Pod Višňovkou 422/16, 140 00 Praha

Michal Dudáš, Hrabákova 1975/12 148 00 Praha

Marek Dudáš, U Ládek 213/43 Strašín, 251 01 Říčany

Dopravní podnik Pardubice a.s., Teplého 2141, 530 02 Pardubice

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 03 Pardubice

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje – DI

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor územních zájmů a státního odborného dozoru

Úřad městského obvodu Pardubice IV

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší

Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic

Vlastníci stavební parcely č. 23, 53/2, 54, 55/2, 56/2, 57/2, 59/2, 62/1, 62/2, 64, 68, 71/2, 278/1, 280/1, 285, 288, 290, 291, 292, 591/1, 592, 912/1, 1449, 1722, 2207/1, 2636/1 v katastrálním území Pardubice

Vlastníci pozemkové parcely č. 158/2, 158/3, 308/1, 393/1, 393/11, 2664/3 v katastrálním území Pardubice