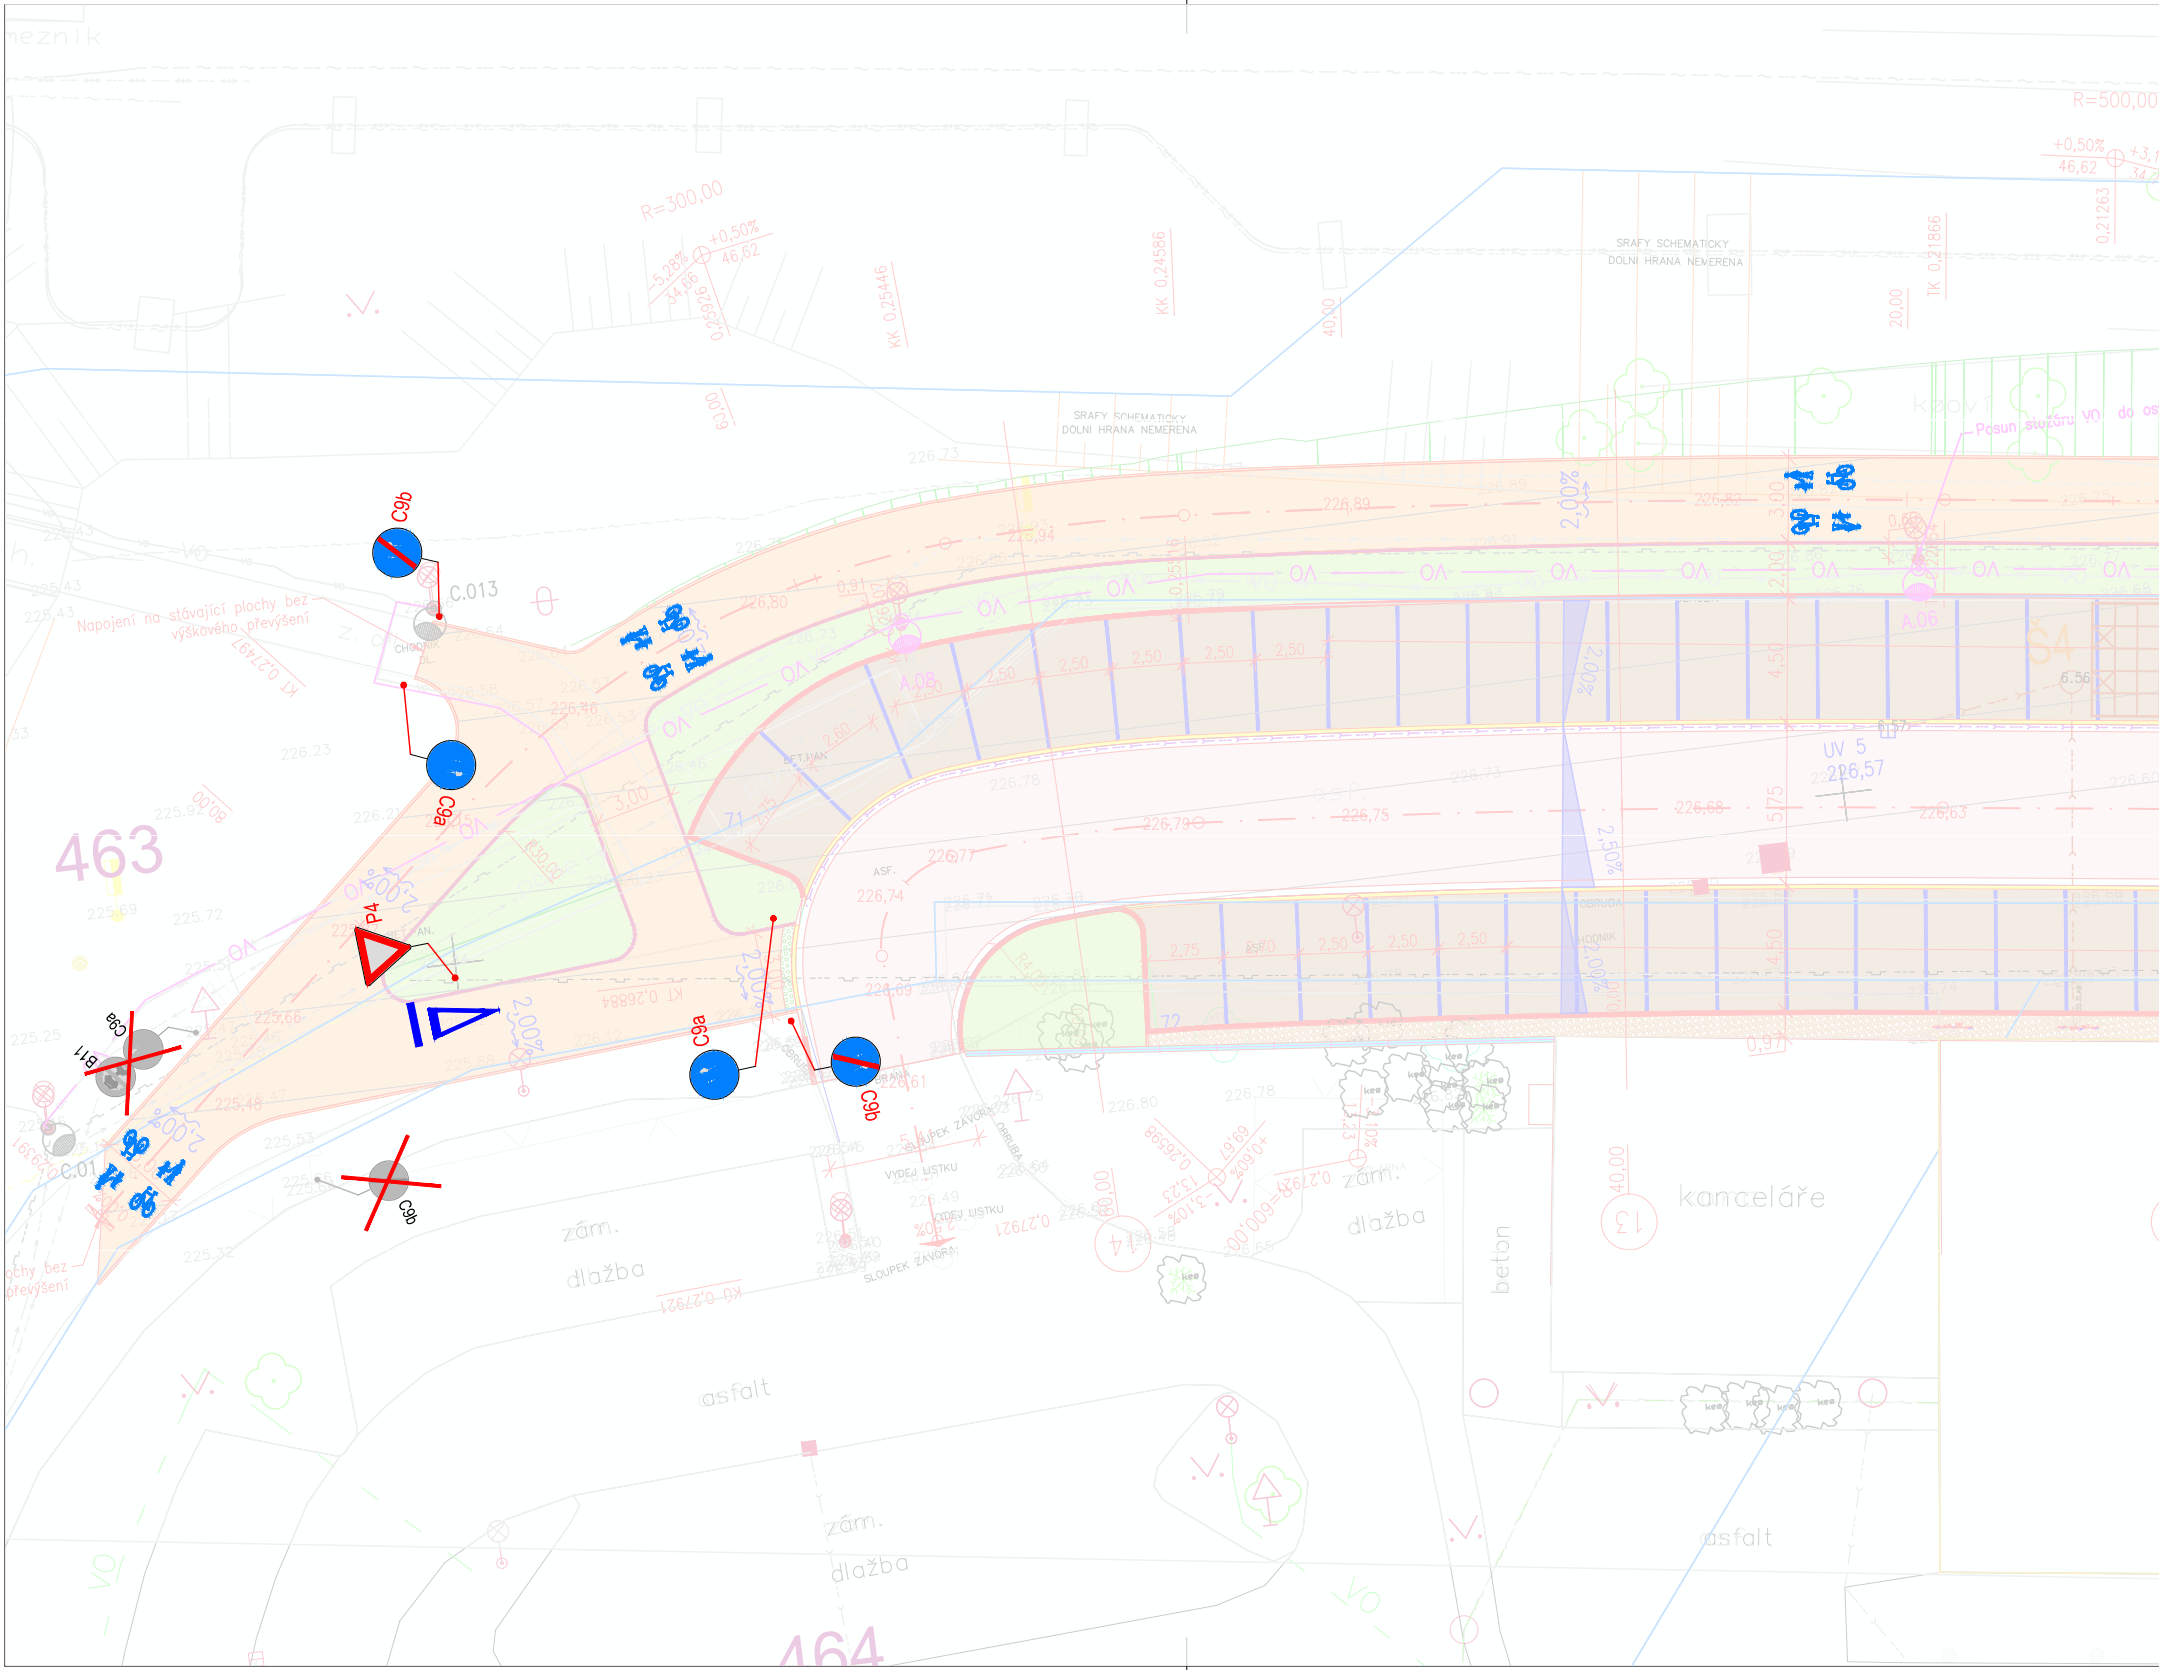

mezník
R=300,00
+0,50%
46,62
-5,28%
34,66
0,25926
KK 0,25446
KK 0,24586
40,00
60,00
SRAFY SCHEMATICKY
DOLNI HRANA NEMERENA
20,00
TK 0,21866
0,21263
R=500,00
+0,50%
46,62
Posun stožáru VO do os
kroví
C9b
C.013
CHODNÍK
Napojení na stávající plochy bez výškového převýšení
KT 0,27497
C9a
463
225,69
225,72
P4
C9a
B11
C.01
plochy bez převýšení
C9a
C9b
OA
A.08
A.06
S4
6,56
2,50
2,00%
2,50%
3,00
2,00
4,50
5,75
4,50
UV 5
226,57
226,89
226,82
226,94
226,80
226,75
226,79
226,68
226,63
226,77
226,74
226,69
226,61
226,78
226,80
226,73
226,23
225,48
225,53
KT 0,26884
KO 0,27921
0,27921
0,26598
ASF.
BET.PAN
OBRUBA
CHODNÍK
71
72
0,97
SLOUPEK ZÁVORY
VYDEJ LISTKU
zám.
dlažba
asfalt
beton
kanceláře
13
14
zám.
dlažba
asfalt
zám.
dlažba
464

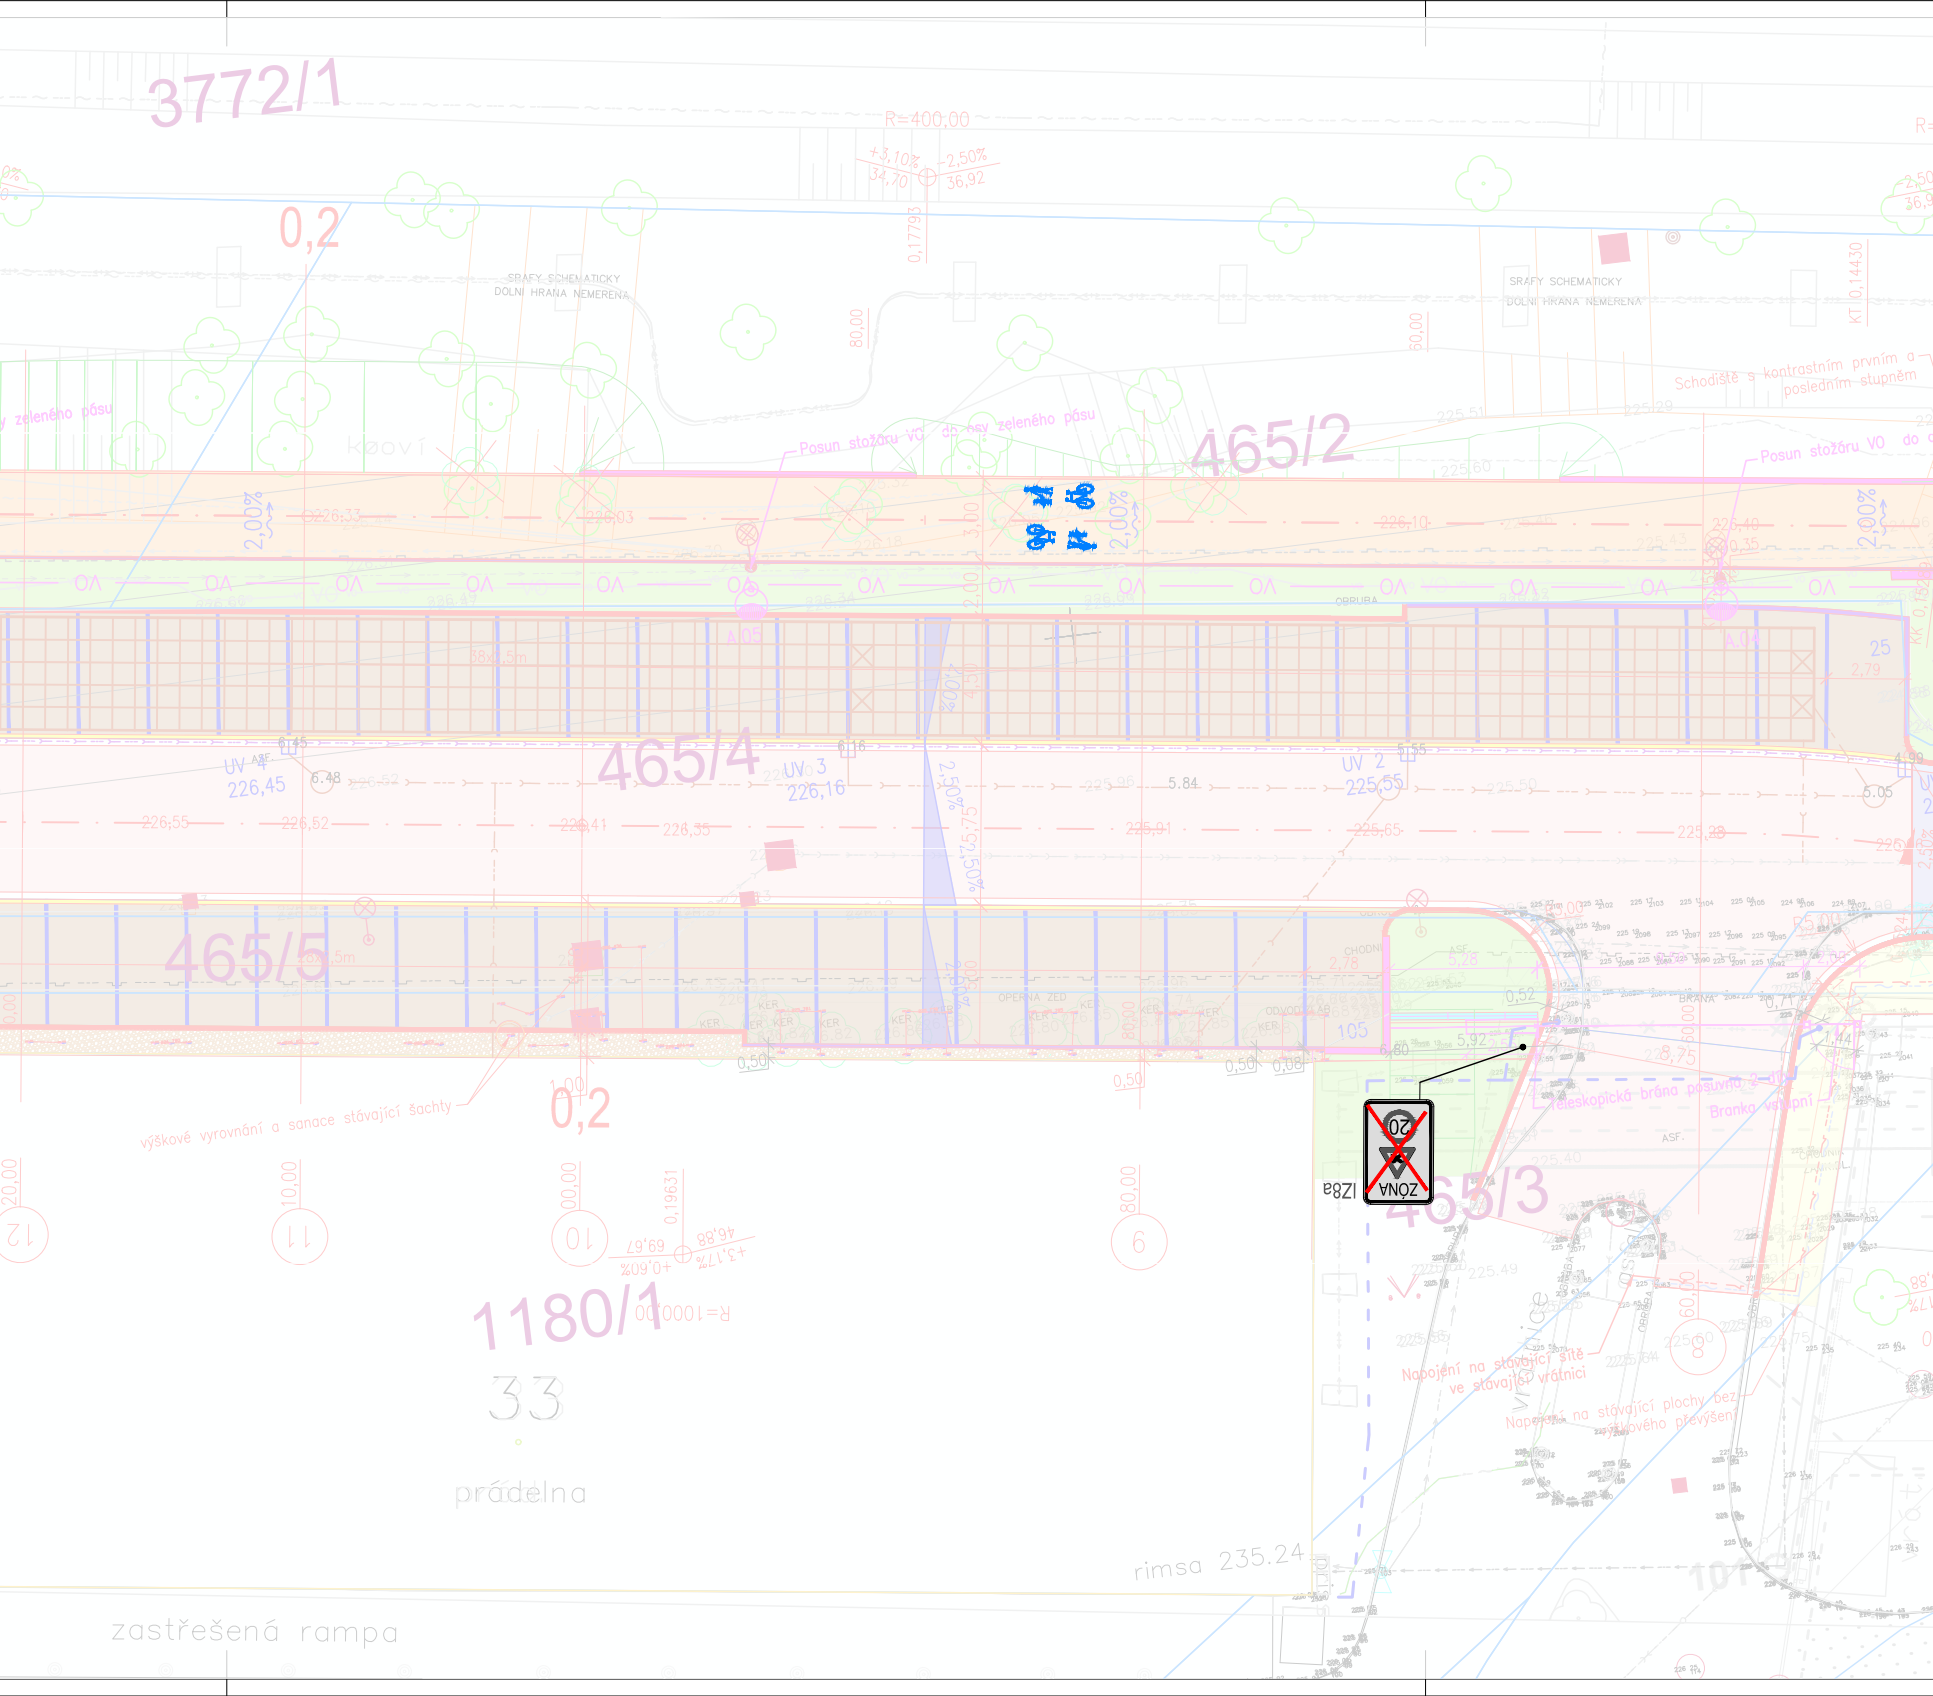
3772/1
R=400,00
+3,10%
-2,50%
34,70
36,92
0,2
0,17793
SRAFY SCHEMATICKY
DOLNI HRANA NEMERENA
80,00
60,00
KT 0,14430
Schodiště s kontrastním prvním a posledním stupněm
zeleného pásu
křoví
Posun stožáru VO do osy zeleného pásu
Posun stožáru VO do
465/2
225,51
225,29
225,60
2,00%
226,33
226,03
226,10
3,00
OV
A.05
A.04
OBRUBA
18x2,5m
25
2,79
4,00%
4,50
465/4
UV 4
226,45
6.48
UV 3
226,16
UV 2
225,55
5.84
5.05
4.99
226,55
226,52
226,41
226,35
225,91
225,65
225,29
2,50%
465/5
OPERNÁ ZEĎ
KER
105
ODVODŇ.
5,92
5,28
2,78
0,52
0,50
0,08
2,60
8,75
BRÁNA
Teleskopická brána posuvná
Branka vstupní
ASF.
CHODNÍK
výškové vyrovnání a sanace stávající šachty
0,2
1,00
20,00
10,00
00,00
0,19631
12
11
10
9
8
+0,60%
69,67
+3,17%
46,88
R=1000,00
1180/1
33
prádelna
465/3
ZÓNA
20
IZ8a
225,49
vrátnice
Napojení na stávající sítě ve stávající vrátnici
Napojení na stávající plochy bez výškového převýšení
60,00
rimsa 235.24
zastřešená rampa
101

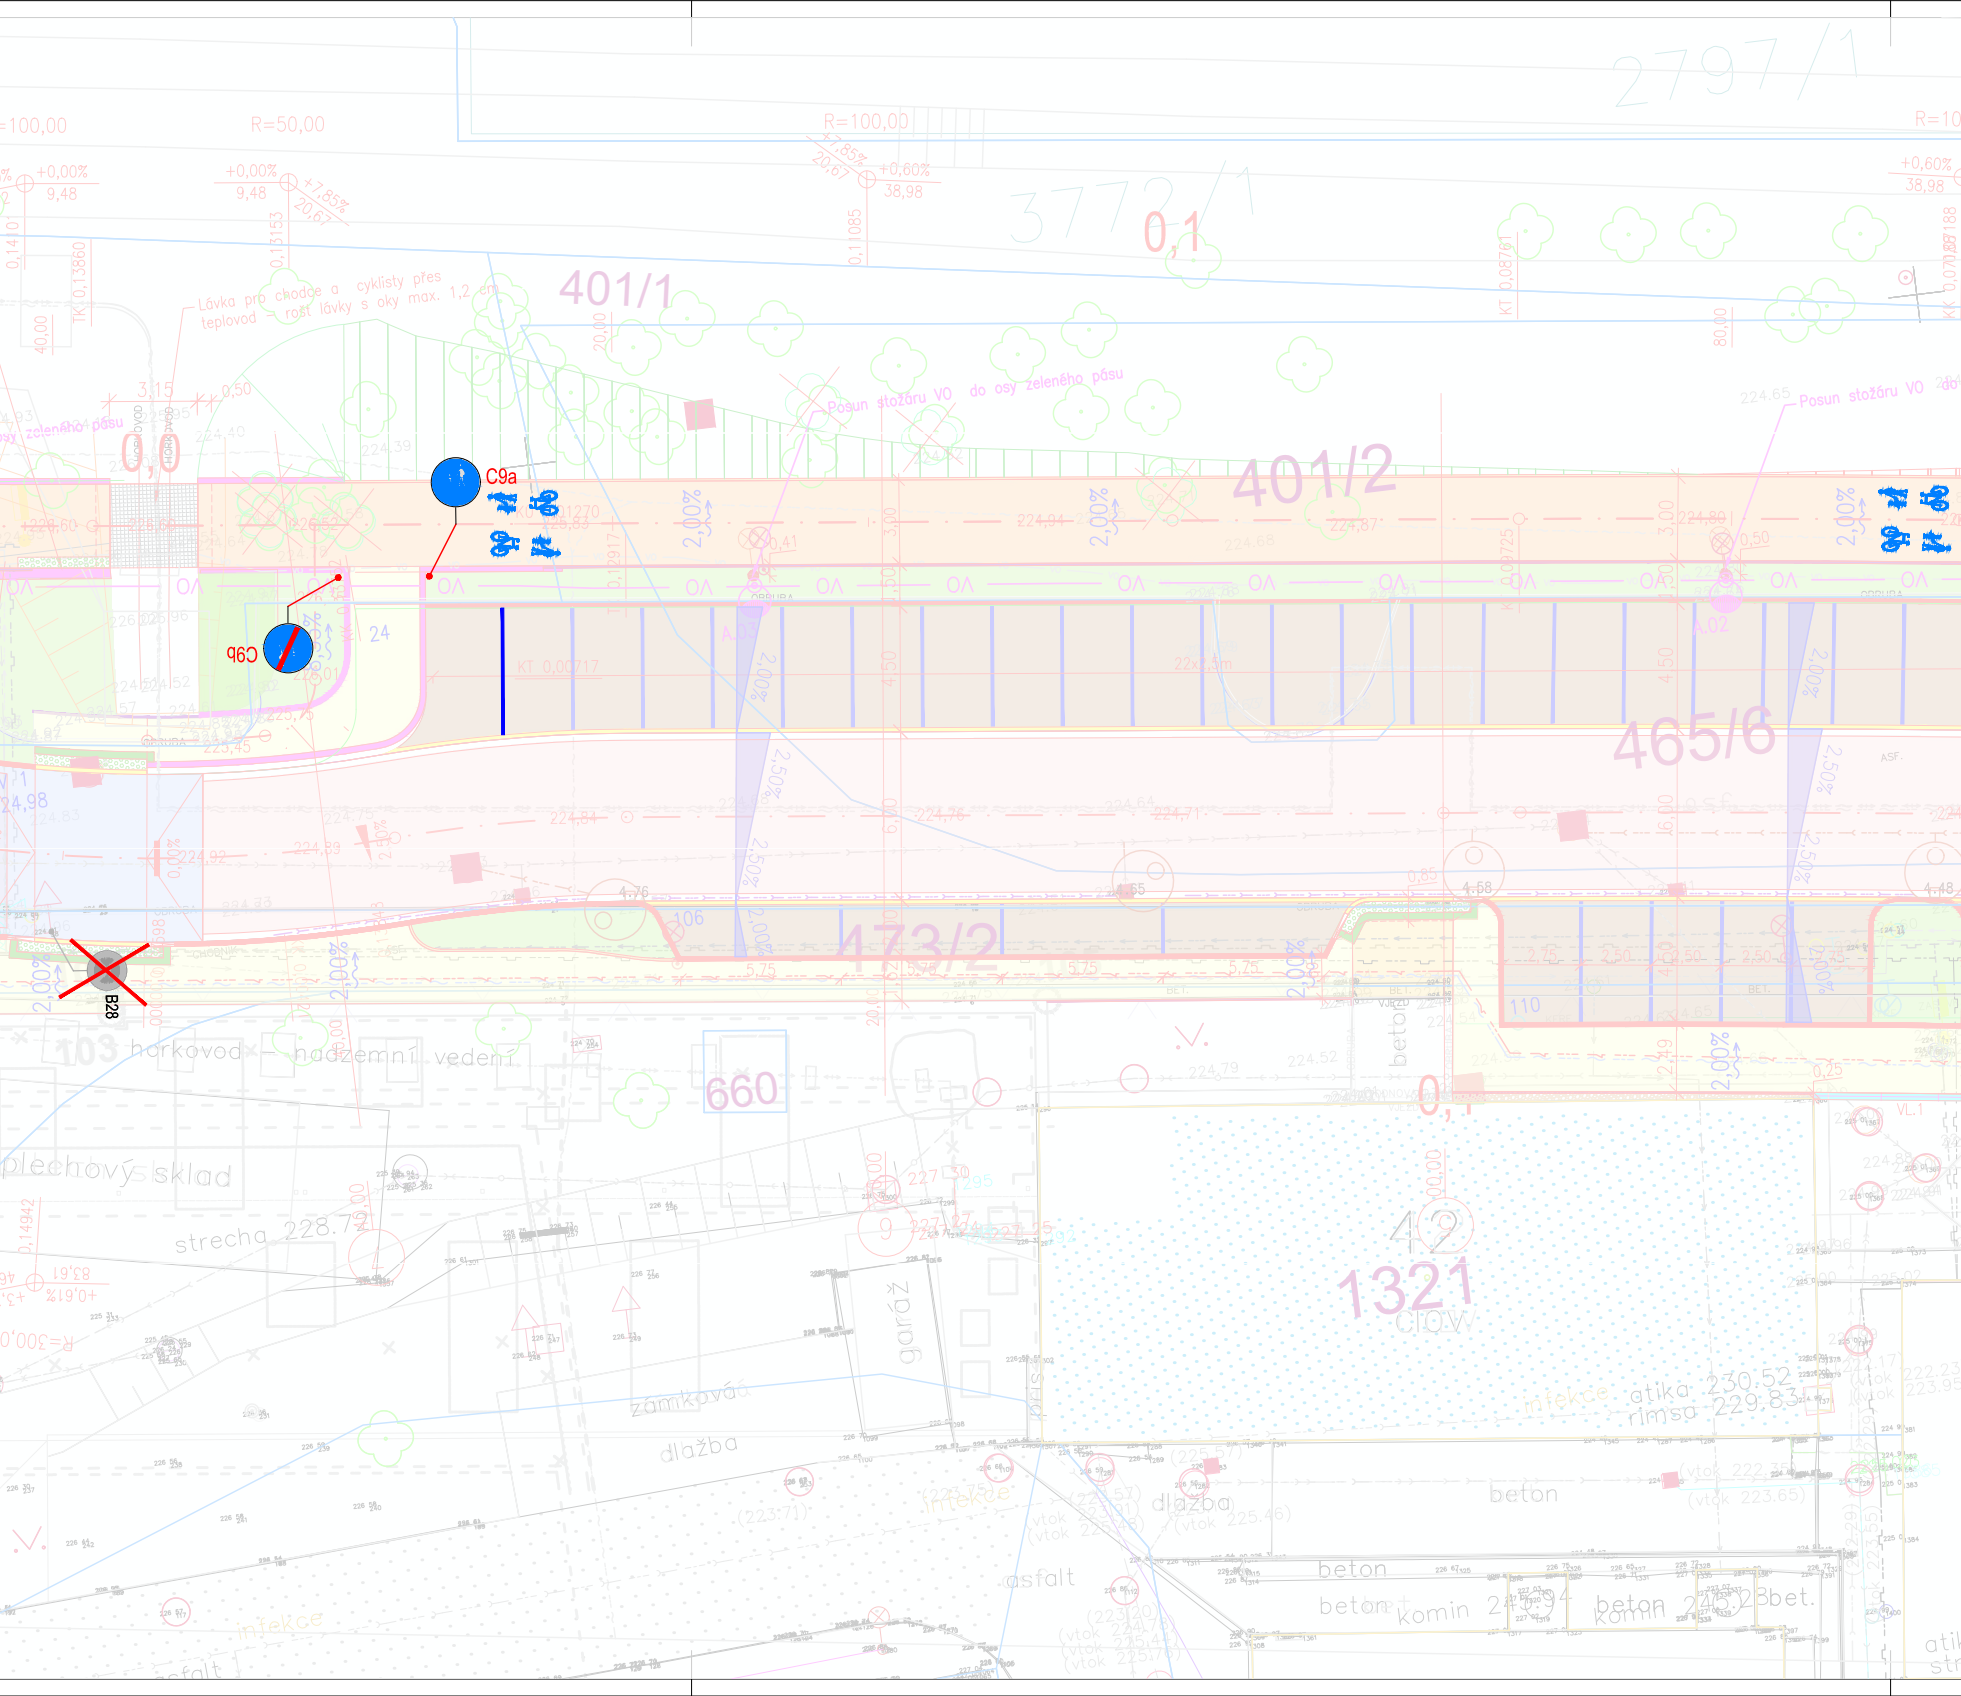
R=100,00
R=50,00
R=100,00
R=10
2797/1
3772/1
+0,00%
9,48
+0,00%
9,48
+7,85%
20,67
+7,85%
20,67
+0,60%
38,98
+0,60%
38,98
0,1
401/1
401/2
465/6
473/2
660
1321
Lávka pro chodce a cyklisty přes teplovod – rošt lávky s oky max. 1,2 cm
Posun stožáru VO do osy zeleného pásu
Posun stožáru VO do osy zeleného pásu
0,0
3,15
0,50
0,41
0,50
C9a
C9b
B28
24
OA
OBRUBA
2,00%
2,50%
3,00
4,50
6,00
16,00
22x2,5m
4,76
4,68
4,48
5,75
2,50
106
110
0,25
horkovod – nadzemní vedení
plechový sklad
strecha 228.75
garáž
zámková dlažba
beton
dlažba
asfalt
komín
atika 230.52
rimsa 229.83
injekce
bet.

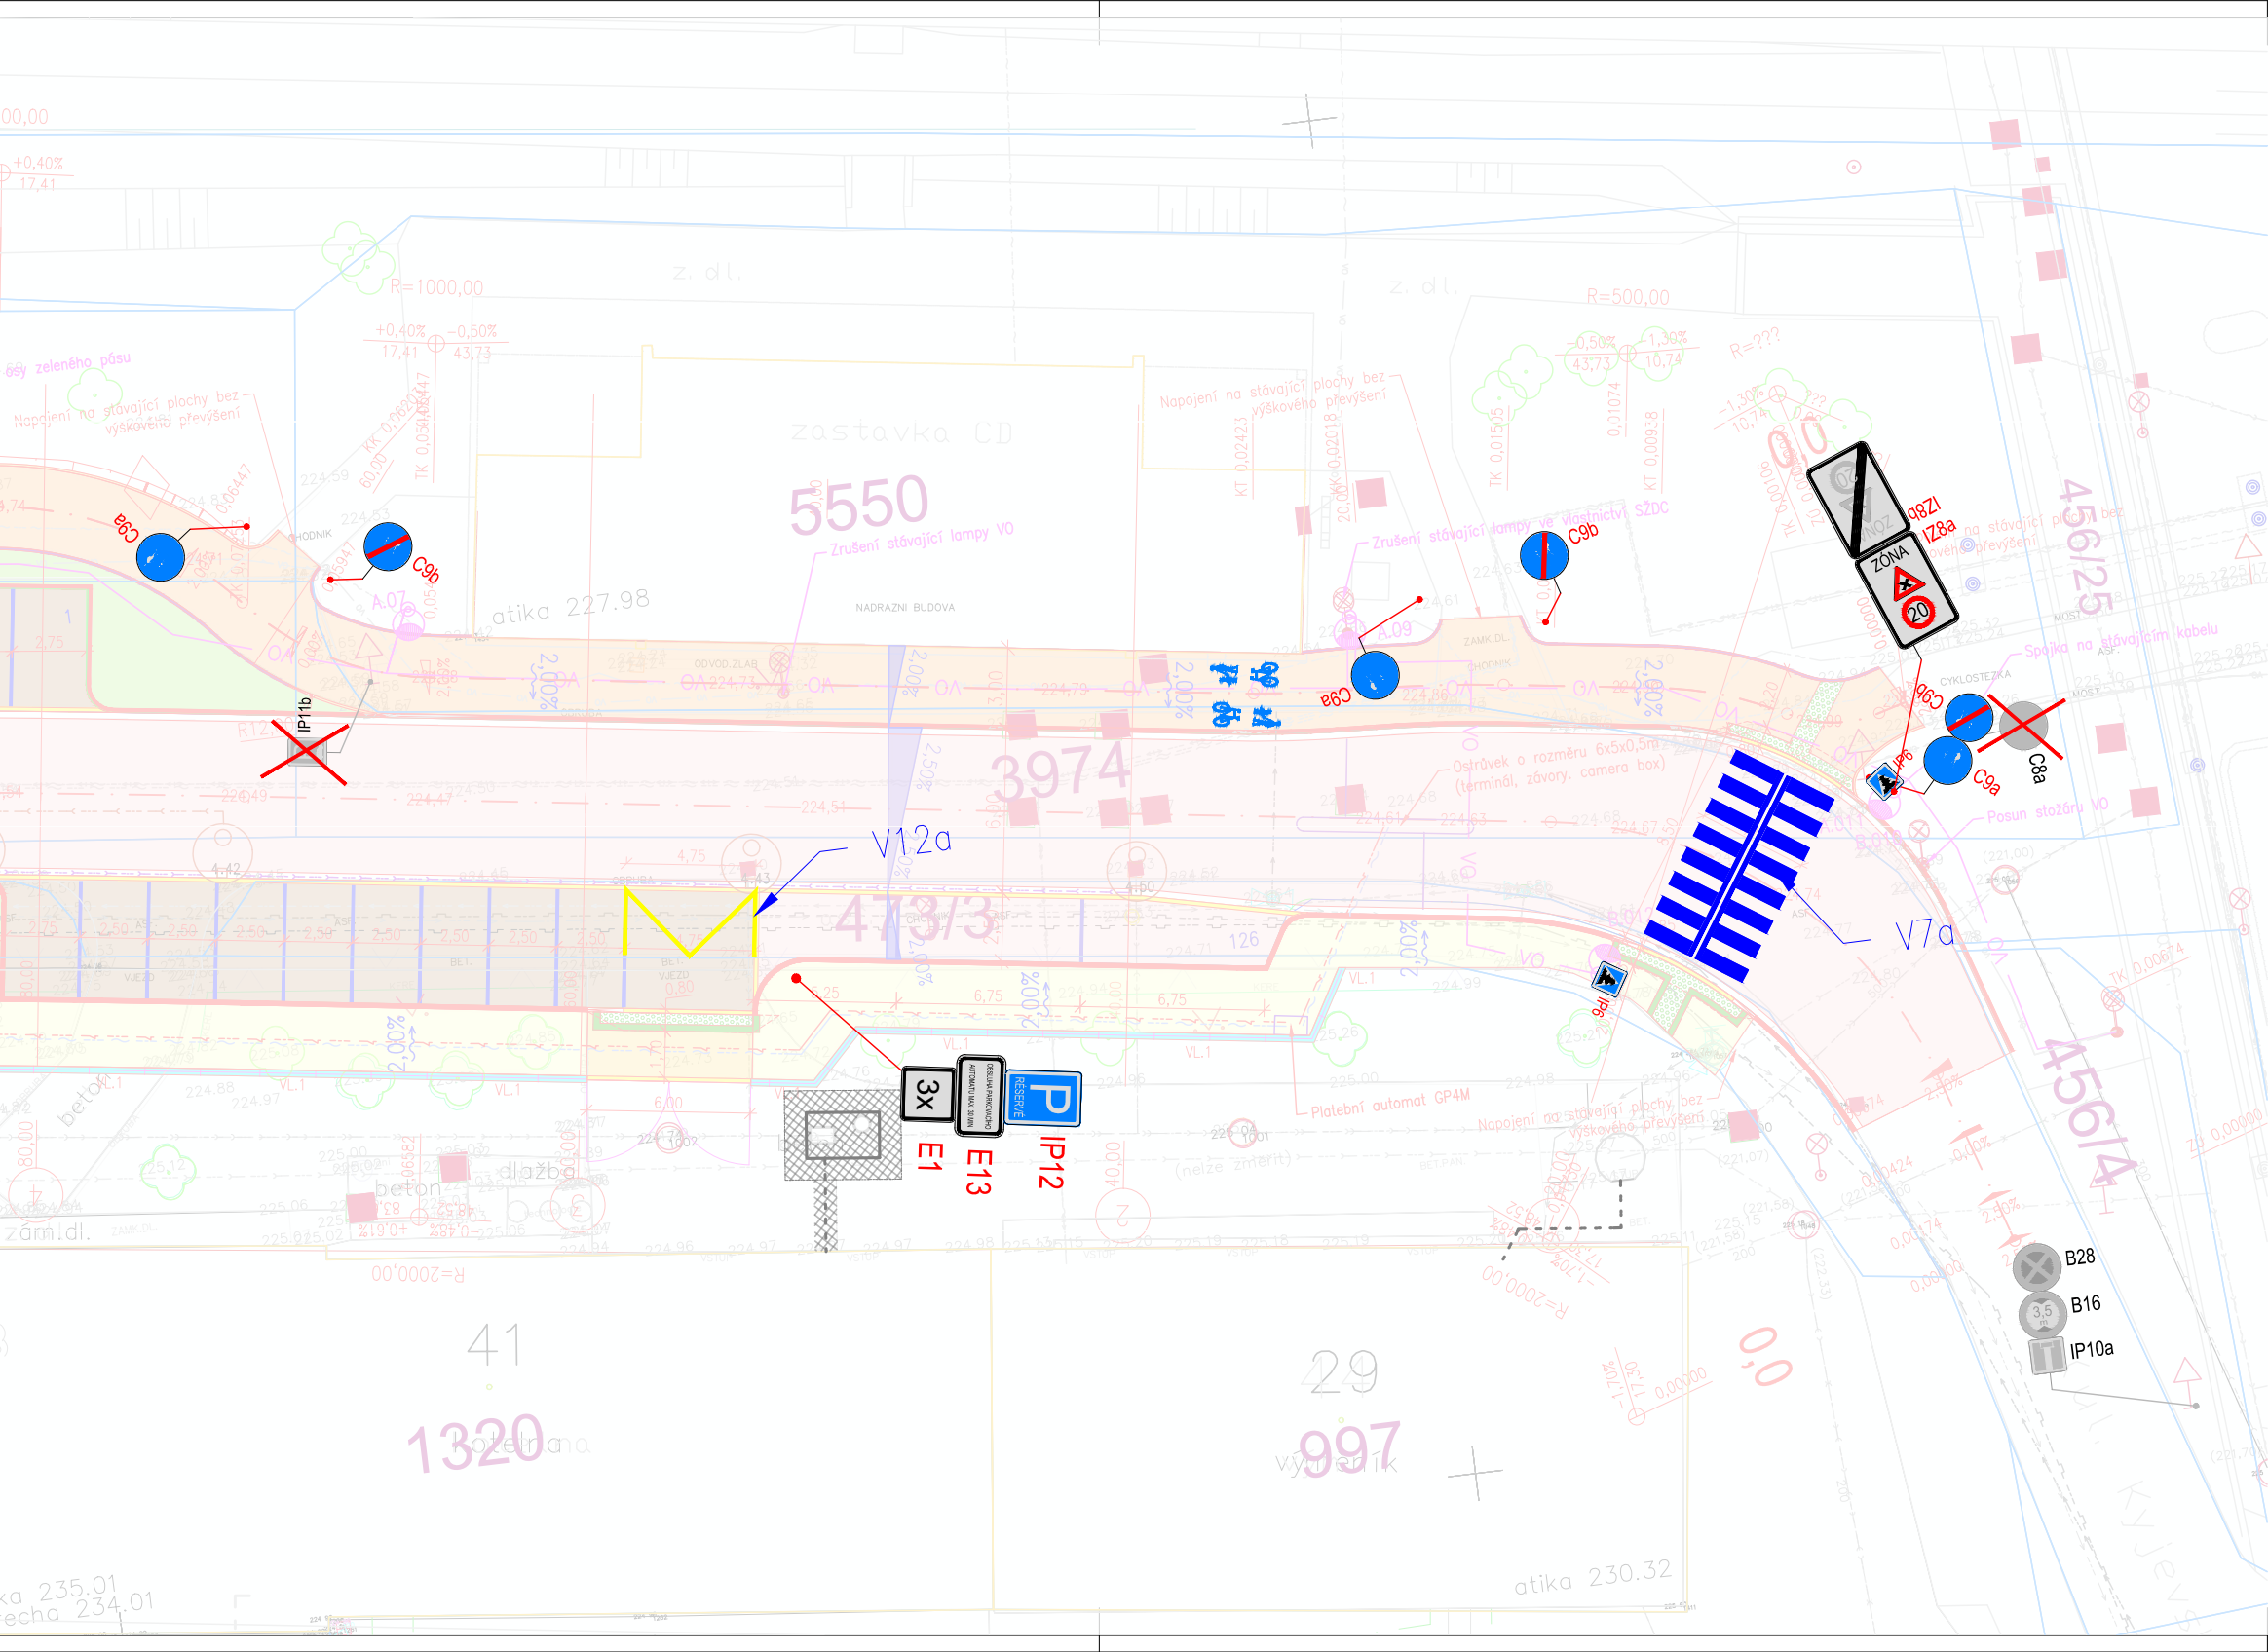
zastavka ČD
5550
NADRAZNI BUDOVA
atika 227.98
Zrušení stávající lampy VO
Zrušení stávající lampy ve vlastnictví SŽDC
Napojení na stávající plochy bez výškového převýšení
osy zeleného pásu
R=1000,00
R=500,00
R=2000,00
R=???
z. dl.
+0,40%
-0,50%
17,41
43,73
-1,30%
10,74
3974
473/3
456/25
456/4
41
1320
hotelna
29
997
výtopna
atika 230.32
dlažba
beton
zámk.dl.
C9a
C9b
C8a
IP11b
IP6
IZ8a
IZ8b
ZÓNA
20
E1
E13
IP12
3x
P
RESERVÉ
OBSLUHA PARKOVACÍHO AUTOMATU MAX. 30 MIN
V12a
V7a
B28
B16
3,5
IP10a
Ostrůvek o rozměru 6x5x0,5m (terminál, závory, camera box)
Platební automat GP4M
Spojka na stávajícím kabelu
Posun stožáru VO
CYKLOSTEZKA
MOST
A.07
A.09
126
2,00%
2,50%
6,75
4,75
6,00



PDPS

00	30.06.2023		PRVNÍ VYDÁNÍ
Č.REV.:	DATUM:	DATUM SCHVÁLENÍ:	OBSAH:

VECTURA Pardubice, s.r.o.
17. listopadu 233, Pardubice, 530 02

www.vecturapardubice.cz
email: info@vecturapardubice.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: **Ing. Ondřej Kvaček** Kvaček	VYPRACOVAL: **Ing. Matěj Slováček**	KONTROLOVAL: **Ing. Ondřej Kvaček** Kvaček

INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		**DATUM:**	**07/2025**
KRAJ: **Pardubický**	OBEC: **Pardubice**	FORMÁT:	**1890x297**
STAVEBNÍ OBJEKT: **SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy**		MĚŘÍTKO:	**1:200**
		STUPEŇ:	**PDPS**
NÁZEV STAVBY: **NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity - Kyjevská, Pardubice**		ČÍSLO ZAKÁZKY:	**1244-24-PDPS**
NÁZEV VÝKRESU: **Koordinační situační výkres**		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: **C.3.1**