MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021

Sp. zn.: SÚ 5049/2026/ŠVAR SÚD42/25
Č.j.: MmP 211196/2026 Pardubice, dne 03.11.2026
Vyřizuje: Ing. Petra Švarcová
tel.: +420 705 732 601
e-mail: Petra.Svarcova@mmp.cz
oprávněná úřední osoba, 340.00, V/10

S00BX033XZG2

K vyvěšení na úřední desku:
Magistrát města Pardubic, elektronická úřední deska, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Obecní úřad Rybitví, úřední deska, Školní 180, 533 54 Rybitví

VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

ZV GROUP s.r.o., IČ: 07165412, Dr. Tyrše 94, 533 41 Lázně Bohdaneč, kterou zastupuje na základě plné moci společnost **MEDIUM project EU s.r.o.,** zastoupena zmocněncem **Ing. Martinem Bažantem, IČ: 28778847, Riegrova 431, Rosice, 533 51 Pardubice** (dále jen "stavebník") dne 27.11.2025 podal žádost o povolení záměru:

Obytný soubor "U lesa" Rybitví

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. **450/3, 450/11, 450/24, 453/1, 453/9, 453/10, 453/11, 456/3, 456/4, 459/6, 494, 905/3, 906/2, 994** v katastrálním území **Rybitví**. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

SO 17 – Komunikace

SO 18 – Vodovod

SO 19 – Kanalizace splašková

SO 20 – Veřejné osvětlení

SO 22 – Zásobování plynem

Připojení místní komunikace

Popis stavebního záměru:

Účelem stavby je vybudování místních komunikací a infrastruktury pro nově plánovanou zástavbu bytových a rodinných domů. Řešené území se nachází při severním okraji obce Rybitví, okres Pardubice. Přístupný je z jižní strany ulicí Sokolovská. Z jihu a západu je území sevřeno lesem a na sever se otevírá

do zemědělské plochy, pohledově je i tato strana v dálce ohraničena lesními porosty. Východní hranici tvoří terénní val s funkcí biokoridoru. Paralelně s tímto valem přímo sousedí lineární objekt garáží. V návrhu je kladen důraz na přírodní vyznění lokality, plochy parkování se střídají s plochami zeleně a území protínají pěšiny pro snadnější dosažení přírodních okrajů lokality z navrhované i stávající zástavby. Území diagonálním směrem obsluhuje páteřní komunikace, ze které se východním směrem rozvětvují 3 zálivy parkování pro bytové domy a severním směrem 3 obytné ulice rodinných domů. Pozemek je rovinný, v současné době nevyužitý s drobnou náletovou vegetací. Řešené území se nenachází v záplavovém území. Území je volné bez předchozí zátěže. Napojení na stávající technickou infrastrukturu je navrženo z napojovacích bodů v ulici Sokolovská. Stavba je navržena a bude užívána takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevzniklo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, například uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. Celé území bude značeno jako obytná zóna. Realizací řešeného záměru nedojde k dotčení ve smyslu ochrany přírody a krajiny. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

SO 17 – Komunikace

Tento stavební objekt zahrnuje komunikace, plochy parkovacích a odstavných stání, pásy pro pěší a mlatové chodníky. Napojení dopravní infrastruktury je na pozemku 905/3 (z ulice Sokolovská). Jednotlivé pozice jsou zakresleny v koordinační situaci. Předmětem SO 17 – Komunikace včetně odvodnění je komunikace zóny "Tempo 30", obytná zóna, přístupové komunikace, pěšiny a parkovací stání. Celkový projektovaný rozsah – větev A – 251 m, z toho komunikace kategorie C – v zóně "Tempo 30" – napojení celého obytného souboru dl. 140 m a 190 m v kategorii D, větev A1 – 40 m, větev A2 – 40 m, větev A3 – 35 m, větev A4 – 42,5 m, větev A5 – 138 m. Jedná se o přímé úseky s lomy v křižovatkách, oblouky jsou vkládány pouze po potřeby staničení. Podélný sklon maximálně kopíruje terén. Příčný sklon 2 %. Vozovka bude upnuta do silničních obrub ABO 10-13 do betonové lože (B10) na podsyp. Chodníky budou upnuty do silničních obrub ve směru k vozovce a chodníkových obrub směrem k zeleni. Konstrukce vozovky bude z asfaltobetonu. Konstrukce chodníku z betonové zámkové dlažby šedé. Konstrukce ve vjezdech bude z betonové zámkové dlažby šedé. Větev A1 – A5 kategorie D, šířkové uspořádání 4,75 m – 6,00 m. Kolmá stání jsou navržena šířky 2,50 m, krajní stání rozšířená na 2,75 m, stání pro invalidy 3,50 m. Délka stání 5,30 m (min 4,50 m zpevněné). Podélná stání – pásy šíře 2,00 – 2,45 m. Jako zklidňující prvek bylo použito prolínání zóny "Tempo 30" a obytné zóny dle TP 132. Jedná se o přechod na vjezdu do obytné zóny ukončením zóny "Tempo 30" a současným začátkem obytné zóny. Stavebně je vjezdová brána do obytné zóny upravena dlouhým zvýšeným prahem se sníženou silniční obrubou, lemovaným po obou stranách travnatými pruhy o šířce 0,5 m a dále výsadbou stromů vně vjezdové brány pro optické uzavření prostoru před řidičem. V obytné zóně budou dále rozmístěny prvky pro snížení rychlosti pohybu motorových vozidel na max. 20 km/hod. Odvodnění bude provedeno do systému vpustí zaústěných do dešťové kanalizace. Chodníky a další zpevněné plochy budou odvodněny zasakováním do přilehlých travnatých pruhů. Dopravní značení bude provedeno a rozmístěno ve shodě s vyhláškou č. 294/2015 Sb.

SO 18 – Vodovod

V obci Rybitví je veden stávající veřejný vodovod PVC DN 200/160. S ohledem na záměr realizace nové zástavby bude napojen vodovodní řad – větev A na tento stávající vodovod a veden převážně v tělesech nových místních komunikací k budoucím objektům k bydlení. Přípojky budou provedeny zároveň s realizací nového řádu navrtávacími pasy. Celková délka nově navrženého vodovodního řadu činí 792,8 m. Celkový počet vodovodních přípojek 19 ks. Napojení nového vodovodu a splaškové kanalizace je na pozemku 905/3 (z ulice Sokolovská). Vodovodní potrubí je uvažováno z trub PE100 RC d160, d110, d90 typ 2 dle PAS 1075. Spojování potrubí bude provedeno elektro tvarovkami +GF+ či Plasson. Realizace bude provedena spojováním tyčí o délce 6 či 12 m (návin realizován nebude). Pro přírubové spoje budou použity gumové těsnící kroužky s ocelovou vložkou. Vodovod pro veřejnou potřebu v lokalitě nebude vodovodem požárním a odběr vody pro účely požárních zásahů z tohoto zdroje lze považovat pouze jako doplněk primárního zdroje. Hydranty nebudou požární. K novému vodovodnímu potrubí bude přiložen identifikační vodič CY 6mm^2, který bude připojen na potrubí izolačními páskami ve vzdálenosti od sebe max. 2 m. Vodovodní potrubí bude modré barvy, PH budou EA typ 305, NH hawle K230, šrouby, matky a podložky nerez. Poklůpek na sekční uzávěry a hydranty bude litinový s modrým víčkem nápisem voda, či hydrant. V rámci 1. etapy bude zabezpečen řád Aa v bodě VB Aa3 zemním hydrantem, který bude před napojením 2. etapy demontován. V rámci 2. etapy bude toto opatření provedeno ve VB Aa4 a VB Ab2. Vodovodní poklopy budou osazeny s logem VaK.

Vodovodní přípojky budou provedeny z potrubí PE 100 RC, SDR 11 d40 a d32, barva modrá nebo černá. Vodoměrné sestavy budou navrtány na obvodovou zeď, či uloženy ve vodoměrných šachtách. Vodoměrné šachty budou plastové o šířce 1200 mm a výšce 1500 mm + výška vstupního otvoru. Součástí vodovodních přípojek bude rovněž identifikační vodič CY 6mm^2, který bude dotažen od uzávěru k fakturačnímu měřidlu. Napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad bude provedeno pomocí elektro tvarovek – navařovací pasy příslušné dimenze +GF+ s teleskopickou zemní soupravou HECKL. Poklůpek na přípojky bude litinový s modrým víčkem a nápisem voda. Veškerá vedení přípojek musí být provedena kolmo na vodovodní řad. Hlavní uzávěry budou osazeny v místě napojení (součást navrtávky). Ve smyslu požadavku budoucího provozovatele budou použity euroarmatury – podzemní hydrant 305 s přídavným uzávěrem, nadzemní hydrant s dvojitým jištěním (dvojitým uzavíráním) DUO (HAWLE Armatury), objezdový. Na větvi Aa je osazen nadzemní hydrant. Před hydrant bude umístěno šoupě. K hydrantu bude umístěn vsakovací koš. Zemní hydranty jsou dále umístěny na konci větví. Šoupata jsou navržena rovněž na začátcích jednotlivých větví. Veškeré šrouby použité na montáž potrubí musí být nerezové. Přírubové spoje musí být obaleny izolační bandáží. Pro přírubové spoje budou použity výhradně nerez – šrouby + podložky + matky. Těsnění bude použito pryžové s ocelovou vložkou. Na vodovodním potrubí budou umístěny v místech vodovodních řadů, vzdušníky k možnosti odvzdušnění potrubí. Chránička bude osazena na potrubí – větvi Ac (d90) při přechodu místní vodoteče. Vodovodní řad bude uložen pod dnem koryta do chráničky PE d160, přičemž chránička bude ukončena na obou stranách min. 2 m od břehové hrany. Potrubí musí mít vždy podkladovou vrstvu v závislosti na geologii, statickém posouzení a v souladu s technickými podmínkami daného výrobce potrubí. Při realizaci bude podzemní voda čerpána z výkopu dostatečně kapacitními čerpadly. Celý systém musí deklarovat nepropustnost z hlediska balastních vod.

SO 19 – Kanalizace splašková

V uvažované lokalitě bude provedena splašková kanalizace, která bude odvádět splaškové odpadní vody od nových nemovitostí do stávající kanalizace PVC DN 300, která je ukončena ve stávající revizní šachtě. Splaškové odpadní vody z navrhované lokality budou svedeny gravitační kanalizační stokou DN 300 do stávající stoky DN 300, vedené podél místní komunikace v ulici Sokolovská. Celá kanalizační síť bude provedena z PVC potrubí, SN 12. Jmenovitá světlost – kanalizace – DN 300, DN 250, přípojky PVC KG 200 / 150. Celková délka nově navrženého kanalizačního řadu 544,0 m. Celkový počet přípojek 19 ks. Napojení nového vodovodu a splaškové kanalizace je na pozemku 905/3 (z ulice Sokolovská). Celá kanalizační síť bude provedena z potrubí PVC ULTRA SOLID BLUE PIPE, SN 12. Ze stejného materiálu bude proveden úsek splaškové přípojky mezi stokou a domovní revizní šachtičkou DN 400. Na páteřní kanalizační stoku S1 DN 300 budou napojeny vedlejší kanalizační stoky (DN 300, DN 250), směřující do jednotlivých místních komunikací (stoky S2, S3, S4). Páteřní stoka bude ústit do nové PSOV ČS-R, umístěné v blízkosti příjezdové komunikace ve volném terénu. Z nové PSOV ČS-R bude vyveden výtlak TR, který bude přecházet příjezdovou komunikaci a přes lomové body TR-2, TR-3 bude veden v komunikaci k místu napojení na šachtu RS3 – gravitační kanalizace stoka S DN 300. Na stoku S bude napojena stoka S5 pro napojení bytových domů II., III., IV. Bytový dům I bude napojen přímo do šachty RS3. Napojení bytových domů I., II., III., IV. bude provedeno do stávajícího gravitačního systému spádově – 1.etapa, bytové domy V., VI. a ostatní objekty individuální výstavby budou napojeny prostřednictvím nové PSOV ČS-R a výtlakem TR (2.etapa). Volba trasy je řešena s ohledem na konfiguraci terénu. Celkem PVC DN 300, 250, SN 12 – 450,0 m. Materiál kanalizace PVC-U BP SN 12 DN 300 PVC-U SN 12 DN 250. Barva kanalizačního potrubí modrá. Kanalizační šachty budou betonové vystrojeny PP stupačkami. Poklopy kanalizačních šachet od společnosti KASI – typ Europa 9 s kloubem, těžká řada bez odvětrání. Kanalizační šachty budou vymazány ergelitovou směsí. Kanalizační šachty RS2, RS1 a stávající šachta budou typu PREDL. Kanalizační přípojky budou provedeny samostatně ke každému objektu. V rámci přípojek bude osazena domovní revizní šachtička DN 400. Kanalizační přípojky budou napojovány pomocí příslušných tvarovek.

SO 20 – Veřejné osvětlení

V území obytného souboru bude provedeno veřejné osvětlení komunikací a pěších tras. V rámci SO bude provedeno: instalace nového rozvaděče R-VO (typový plastový pilíř), kabelová přípojka NN pro rozvaděč R-VO, instalace nových osv. bodů (svítidla LED na bezpaticových stožárech), instalace nového kabelového vedení, uzemnění nových osv. stožárů. Osvětlení bude provedeno svítidly LED, instalovanými na rovném výložníku na bezpaticovém stožáru (6 m) nebo na dříku bezpaticového stožáru (6 m). Osvětlení je navrženo dle příslušných ČSN a splňuje požadavky na stupeň osvětlení. Proudové soustavy 3PEN AC 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C-S. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena jako ochrana normální – samočinným odpojením od zdroje. Potřebný příkon pro novou část souboru VO: Pi = Pp = 0.75kW. Napájení bude zajištěno z nového rozvaděče R-VO (typový plastový pilíř). Ochrana proti přetížení a zkratu je provedena pojistkami (ve stožárových svorkovnicích) a jističi (v rozvaděči R-VO). Stožáry VO budou instalovány do pouzdrových základů ve vzdálenosti min 750 mm od kraje vozovky (v místě kolmého parkování min. 1000 mm). Pro napájení a ovládání nové části VO bude instalován nový rozvaděč R-VO (typový plastový pilíř – fakturační měření, ovládání prostřednictvím spínacích hodin s ASTRO programem, s možností ručního ovládání). Napájení bude provedeno kabelovou přípojkou (CYKY-J 4x16) ze stávající distribuční sítě NN – pojistková přípojková skříň SP, připravená PD. Nové kabelové vedení bude provedeno kabelem CYKY-J 4x10. Kabely budou uloženy v pískovém loži a v kabelových chráničkách. Při souběhu a křižování s ostatními podzemními sítěmi budou dodrženy odstupové vzdálenosti. Kabelové vedení uložené v blízkosti výsadby nových stromů bude uloženo v kabelové chráničce a chráněno protikořenovou zábranou (folií). Společně s kabelovým vedením bude uložen zemnící vodič FeZn 10 mm (uložený na dně výkopu ve vzd. min. 100 mm od kabelu) pro uzemnění jednotlivých osvětlovacích bodů.

SO 22 – Zásobování plynem

Obsahem tohoto svazku je NTL plynovod PE D 160 – celkem cca 527,0 m a plynovod PE D 110 – celkem 179,5 m vč. pilířků pro přípojky, 6 ks veřejných částí plynovodních přípojek PE D 50 – celkem 96,3 m a 13 ks veřejných částí plynovodních přípojek PE D 40 – celkem 77,2 m. Napojovací body jsou v ulicích Sokolovská a Palackého, nový plynovod bude zokruhován. Celková délka nově navrženého NTL plynovodu 706,5 m. Celkový počet vodovodních přípojek 19 ks. Napojení nového zásobování plynem je na pozemku 906/2 a na druhé straně okruhu na pozemku 450/11 (z ulic Sokolovská a Palackého). Nové NTL plynovodní řády budou po uložení napojeny na stávající NTL plynovody ocel DN 100 a ocel N 150. Napojení na ocel DN 100 bude provedeno přechodkou a redukcí. Napojení na ocel DN 150 bude provedeno vsazením liniového T – kusu PE dn 160/160/160 s následnou přechodkou a redukcí. V době propoje na NTL plynovod ocel DN 150 bude zajištěno náhradní zásobování povedením bypassu PE dn 63, který bude napojen přes balonovací tvarovky. Propojovací práce budou přednostně prováděny mimo topnou sezónu. Trubní materiál pro kompletaci plynovodů a přípojek z PE musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti. Pro výstavbu nového NTL plynovodu bude použito potrubí v těžké řadě PE D 160, D 110 SDR o vyšší mechanické pevnosti MRS 100. Změny směru na potrubí budou řešeny pomocí elektro kolen PE D 160, D 110. Pro ostatní změny směru, kde změna směru potrubí nebude prostorově omezena, bude využito pružného zakřivení potrubí provedeného ve smyslu tab. 2 TP G 702 01. Trasový (kulový) kohout (uzávěr) bude umístěn pouze na začátku větve při napojení NTL plynovodu PE dn 160 v místě napojení na NTL plynovod ocel DN 150 v místě napojení na NTL plynovod DN 100. Napojení plynovodních přípojek bude provedeno navrtávacím T-kusy PE dn 110/50 a 110/63. Pro vysazení odboček ze stávajících plynovodů DN 150, DN 100 bude použito liniových T-kusů PE dn 160, resp. dn 110. Odvzdušňovací ventil nebude osazen. Potřebné odvzdušnění NTL plynovodu bude prováděno přes domovní přípojky. Pro zjištění polohy plynovodu z PE musí být na vrchu potrubí upevněn signalizační vodič s izolací do země. Redukce bude osazena v rámci napojení na stávající NTL plynovod. Plynovod bude označen v celé délce žlutou výstražnou fólií perforovanou položenou 30 cm nad povrchem potrubí, na pískový obsyp, s přesahem 50 mm šířky uloženého potrubí dle ČSN 73 6006.

Připojení místní komunikace

Součástí povolení záměru je zřízení dvou nových připojení pozemních komunikací. Jedná se o připojení místní komunikace funkční skupiny D1 z pozemku p.č. 456/4 na místní komunikaci funkční skupiny C na pozemku p.č. 905/3 v k.ú. Rybitví. Připojení označené obytné zóny. Šířka připojení cca 8,5 m. Dále připojení místní komunikace funkční skupiny C z pozemku p.č. 905/3 na místní komunikaci funkční skupiny C na pozemku p.č. 459/6 v k.ú. Rybitví. Křižovatka s předností vozidel přijíždějících z pravé strany. Šířka připojení cca 7,5 m. Nová připojení jsou z asfaltobetonového krytu. Ve výkresové části dokumentace jsou posouzeny rozhledové poměry dle ČSN 73 6110 a TP 132.

Podrobnější popis stavby je uveden v technické zprávě a zakreslen v projektové dokumentaci.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Pardubic, stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8,00 - 11,00, 12,00 - 17,00 hodin, v jiné dny po předchozí telefonické domluvě).

Od ohledání na místě stavební úřad upustil, neboť poměry staveniště jsou mu dobře známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek pro jeho umístění a provádění.

Stavební úřad účastníkům řízení současně oznamuje, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí v kanceláři č. 203, stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic, Štrossova 44, Pardubice a vyjádřit se k nim dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve lhůtě **do 5-ti dnů** od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek a závazných stanovisek. Po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí stavební úřad rozhodne ve věci.

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Bc. Mária Němcová
Vedoucí oddělení stavebního úřadu

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 182 písm. a) až c) stavebního zákona (dodejky, DS):

ZV GROUP s.r.o., IDDS: eqs94p7
sídlo: Dr. Tyrše č.p. 94, 533 41 Lázně Bohdaneč
MEDIUM project EU s.r.o., IDDS: cc2h586
sídlo: Riegrova č.p. 431, Rosice, 533 51 Pardubice
Obec Rybitví, IDDS: tpha5bt
sídlo: Školní č.p. 180, 533 54 Rybitví
Ing. Petr Vrba, U Lesa č.p. 215, Spojil, 530 02 Pardubice
Pavel Žák, IDDS: 8t2ai8c
trvalý pobyt: Sladkovského č.p. 1529, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Synthesia, a.s., IDDS: wemchuj
sídlo: Semtín č.p. 103, 530 02 Pardubice
Explosia a.s., IDDS: jjgd2hv
sídlo: Semtín č.p. 107, 530 02 Pardubice
Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95
sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6 – Břevnov, 169 00 Praha 6
Lesy České republiky, s.p., Správa toků, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Choceň, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Okružní č.p. 1783, 565 01 Choceň
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Město Lázně Bohdaneč, IDDS: wucb4dd
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
T – Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4 – Chodov, 148 00 Praha 4
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5 – Stodůlky, 155 00 Praha 5
EDERA Group a.s., IDDS: bz2r37g
sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IDDS: wk3drnu
sídlo: Teplého č.p. 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 53 Praha 4 – Michle
Telco Infrastructure, s.r.o., IDDS: mdmbv6y
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4 – Michle
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4 – Michle
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona (doručí se veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

St. p. 347/3, 347/1, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 341, 286, 342, 284, 283, 285, 277, 646, 278, 647, 279, 802, 280, 648, 282, 281, 297, 296, 296, 746, 642, 292, 291, 641, 289, 611, 612, 610, 609, 608, 607, 606, 597, 596, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 587, 586, 585, 584, 583, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513, 512, 511, 510, 617, 616, 615, 614, 613, 582, 581, 580, 579, 578, 577, 576,

575, 574, 573, 572, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 564, 563, 562, 561, 560, 559, 558, 557, 556, 555, 554, 553, 552, 551, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 467, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 479, 468, 469, 470, 471, 472, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505/2, 506/1, 507, 508, 509, 618, 619, 620, 621/1, 622/1, 623/1, 624, 625, 626/2, 627/2, 628/2, 629/1, 436/1, 437/1, 438/1, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, parc. č. 905/6, 464, 905/5, 462, 903, 905/4, 901, 468/1, 470/1, 461/2, 463, 460/2, 995, 996, 459/7, 459/2, 459/3, 459/4, 459/5, 428/2, 427/3, 369, 431/6, 428/3, 430/2, 445/1, 430/1, 482/2, 448/2, 448/6, 448/1, 449/1, 448/5, 448/3, 448/4, 906/7, 450/7, 360/10, 453/7, 453/2, 360/3, 450/6, 450/5, 450/4, 453/4, 453/3, 1059, 450/8, 450/9, 450/10, 348/3, 453/5, 904 v katastrálním území Rybitví.

Parc. č. 1235/5, 1225, 1180/5, 1443, 1180/18, 1466, 1467/1, 1467/2, 1180/19, 1180/20, 1180/2, 1174/5, 1173/3, 1207/5 v katastrálním území Lázně Bohdaneč.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Rybitví č.p. 228, č.p. 227, č.p. 229, č.p. 230, č.p. 237, č.p. 236, č.p. 232, č.p. 231, č.p. 217, č.p. 216, č.p. 257, č.p. 256, č.p. 255, č.p. 254, č.p. 253, č.p. 218, č.p. 219, č.p. 220, č.p. 315, č.p. 223, č.p. 224, č.p. 225, č.p. 276, č.p. 275, č.p. 274, č.p. 273, č.p. 272, č.p. 271, č.p. 270.

Dotčené orgány

Obecní úřad Rybitví, IDDS: tpha5bt
sídlo: Školní č.p. 180, 533 54 Rybitví
Městský úřad Lázně Bohdaneč, IDDS: wucb4dd
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice – Staré Město, 532 11 Pardubice
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
sídlo: Palackého náměstí č.p. 375/4, Praha 2 – Nové Město, 128 00 Praha 2
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 01 Praha 6 – Hradčany
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Rožkova č.p. 2757, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86
sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, IDDS: gf9adwf
sídlo: Wonkova č.p. 1142/1, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové
Magistrát města Pardubic, Odbor dopravy, nám. Republiky č.p. 12, 530 21 Pardubice

Ostatní:


Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.


Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.


Příloha 1: Situace SO 17 – Komunikace

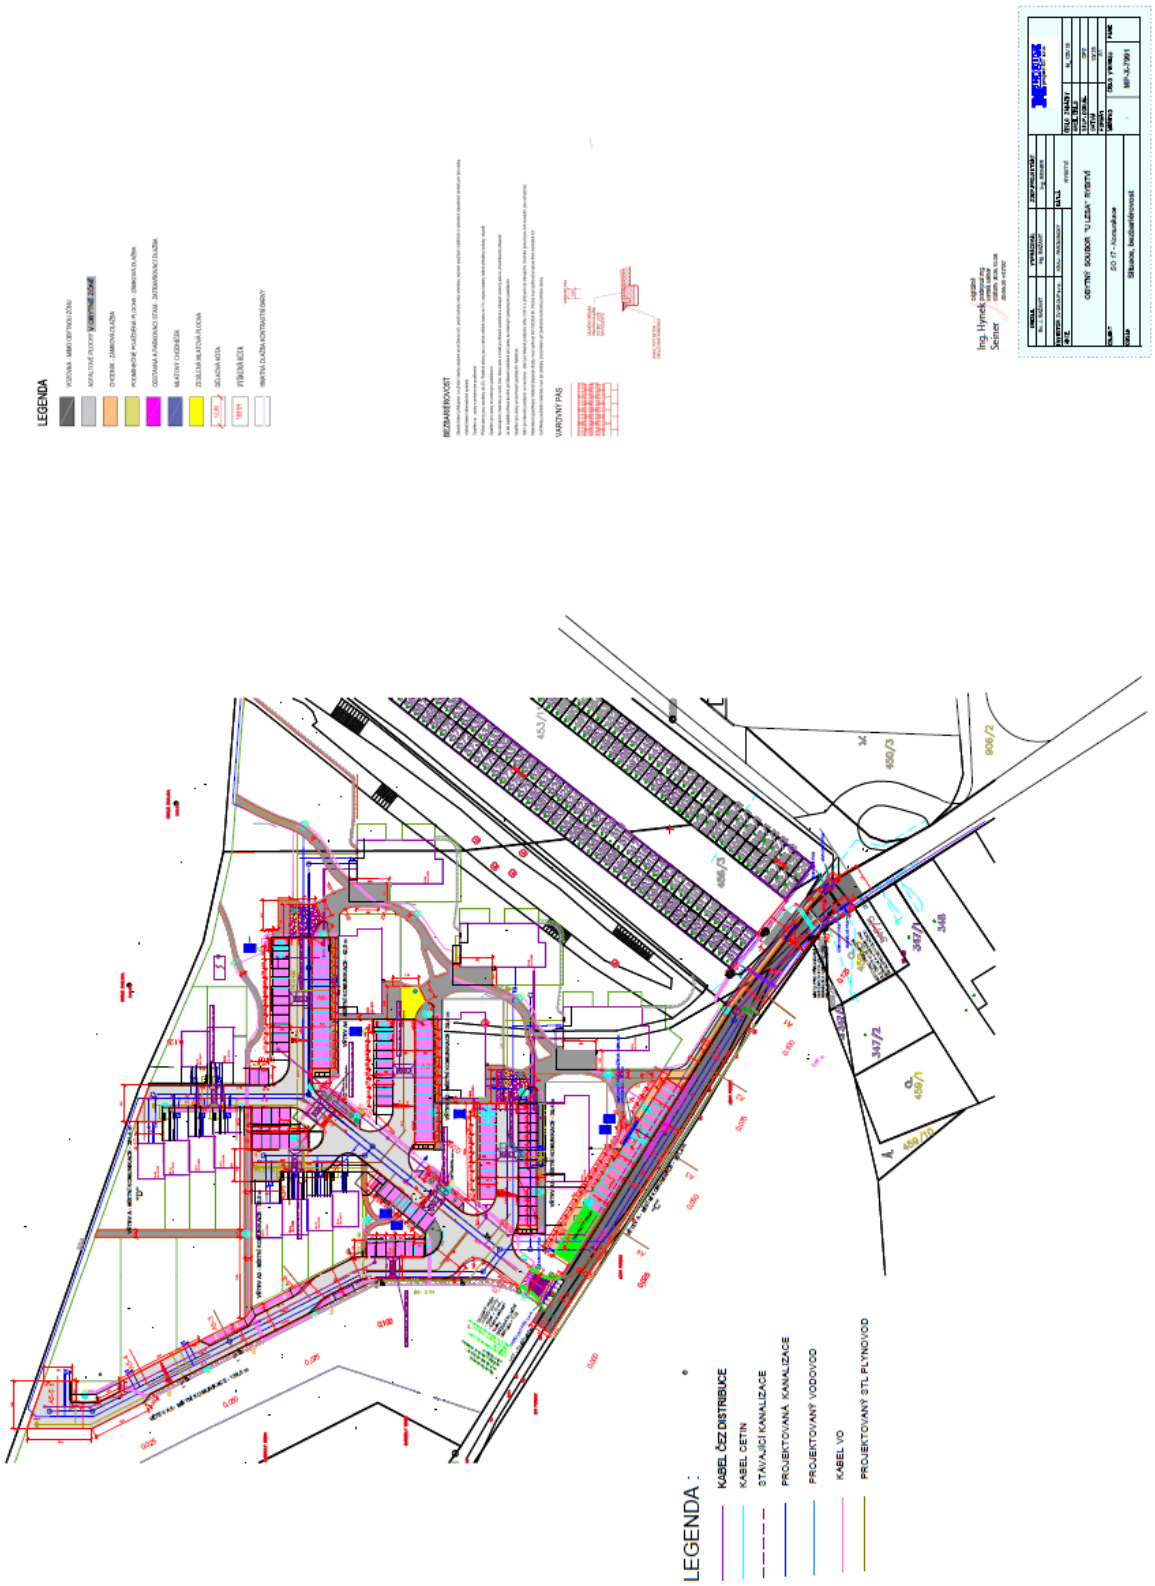


Příloha č.2: Situace SO 18 – Vodovod

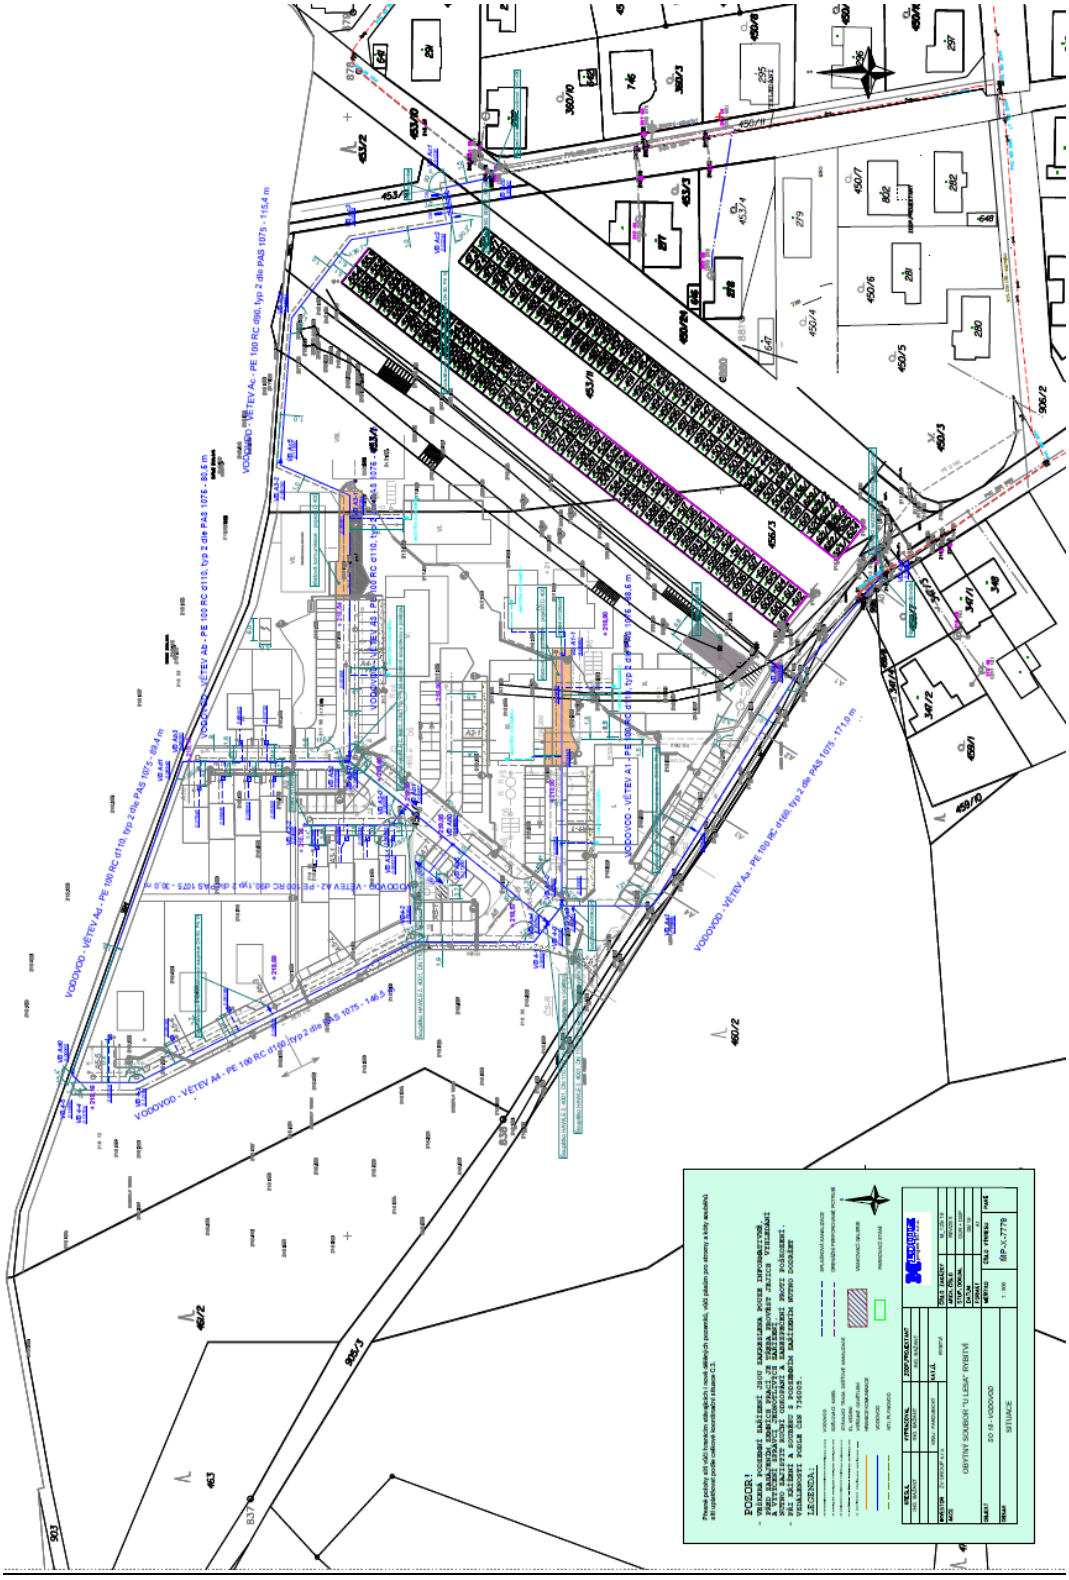

Příloha č.3: Situace SO 19 – Kanalizace splašková

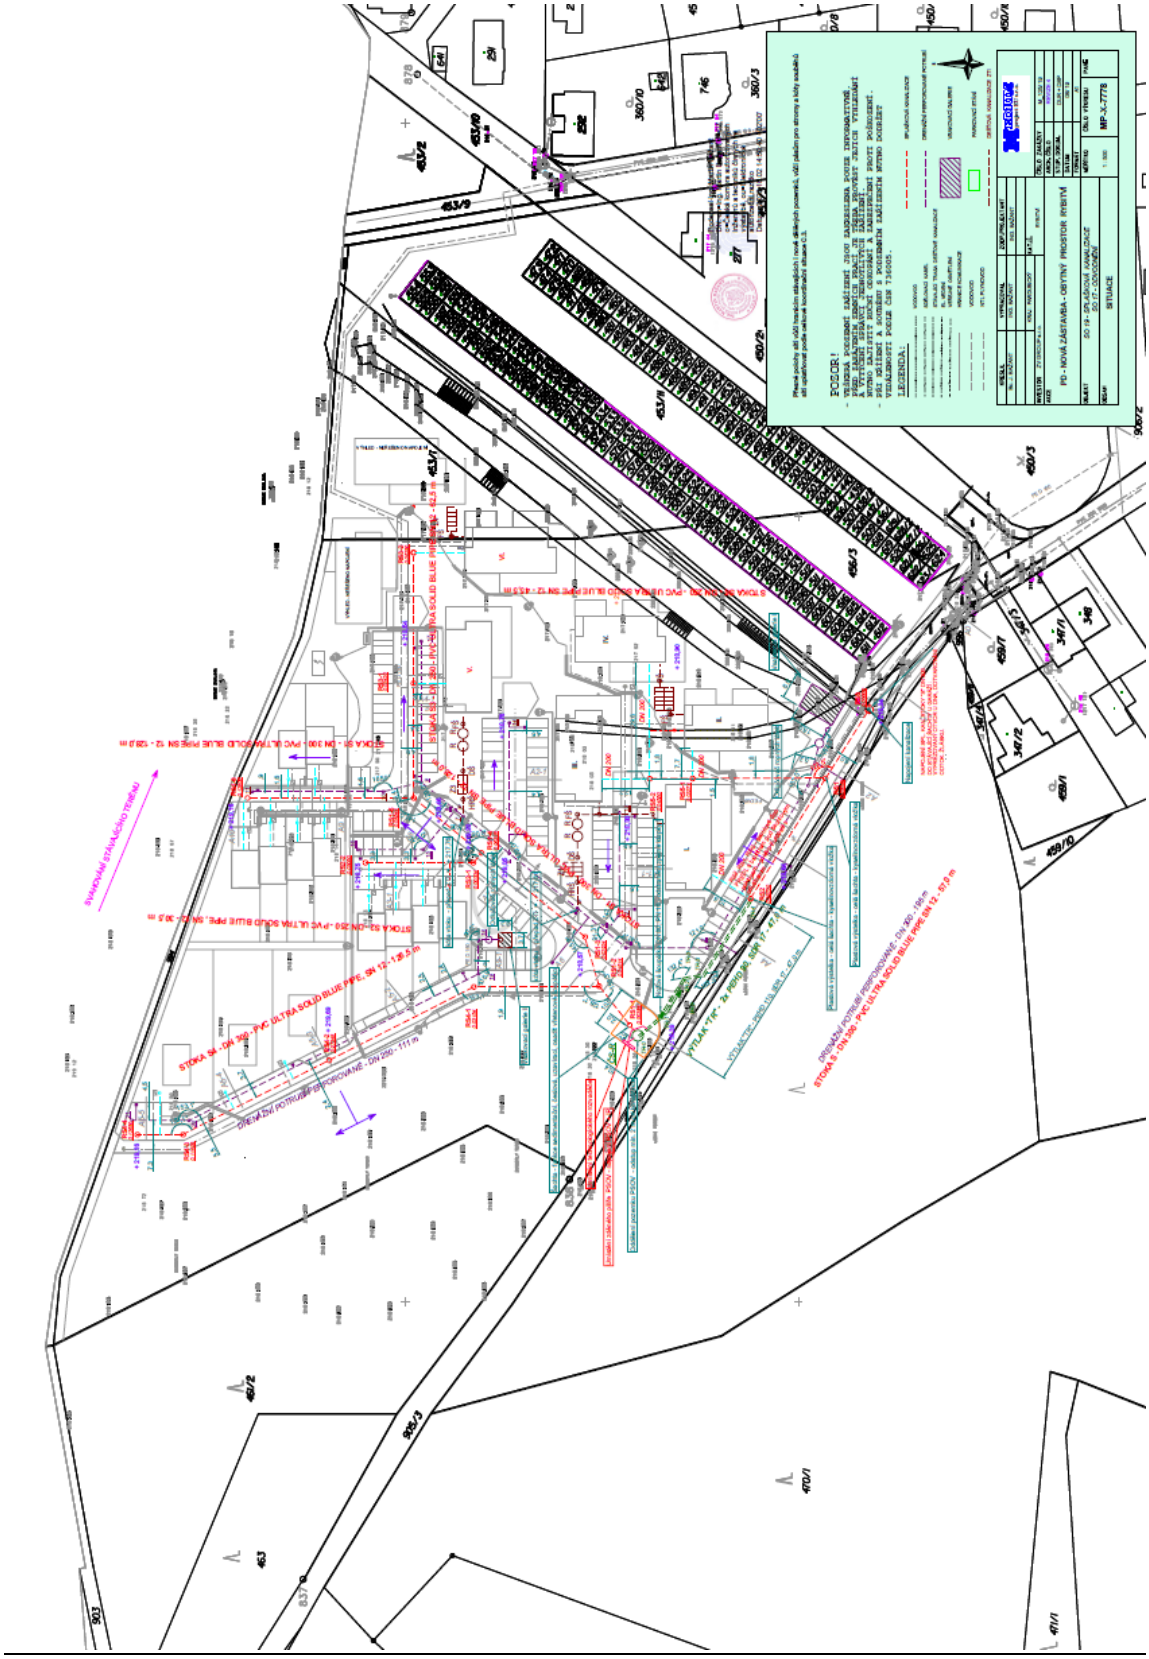

Příloha č.4: Situace SO 20 – Veřejné osvětlení

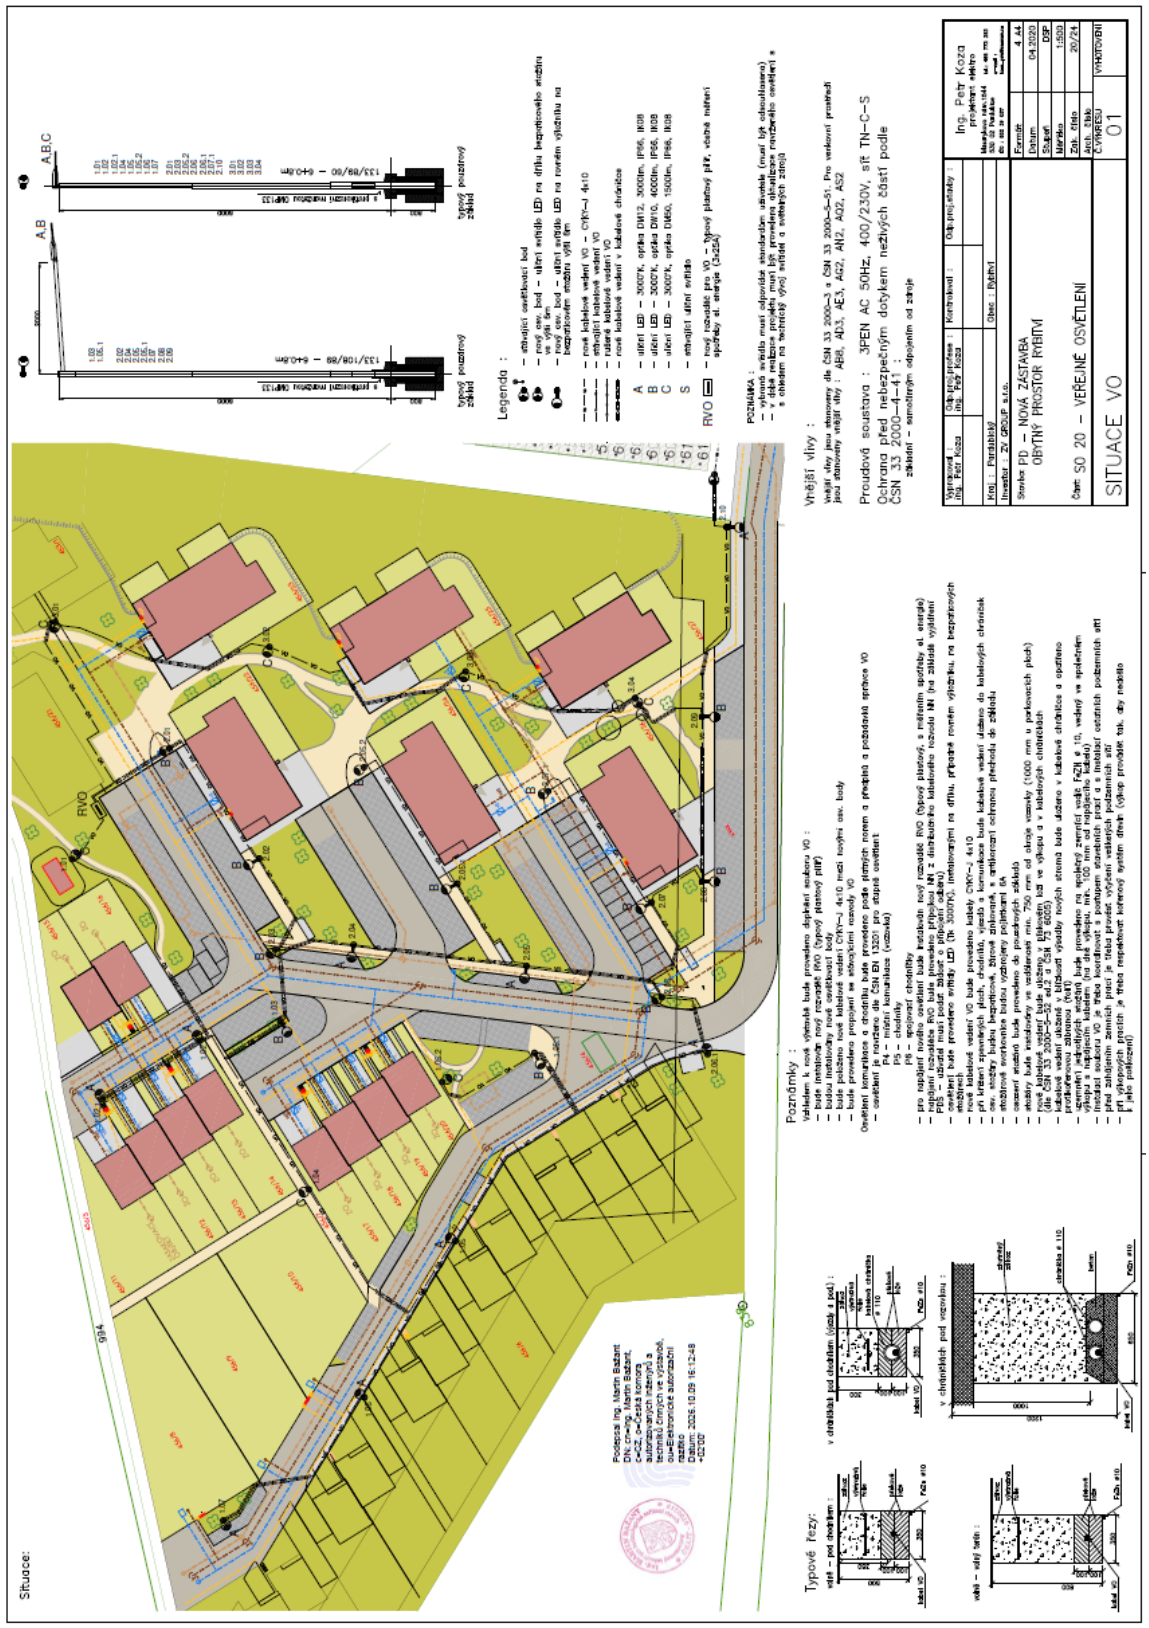

Příloha č.5: Situace SO 22 – Zásobování plynem

